


TABELLA TIPOLOGIA CAVI
CONDUTTURE PER LA DISTRIBUZIONE PRIMARIA NEGLI AMBIENTI

CONDOTTORE	TIPO IMPIANTO	APPLICAZIONE/DESCRIZIONE	TIPO	FORMAZIONE E SEZIONE	TUBAZIONE
1	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
2	INTELLIGENZA	PULSANTE ALLARME INCENDIO	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
3	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
4	INTELLIGENZA	MODULO DI USCITA PER COMANDO ATTUATORI	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
5	INTELLIGENZA	LINEA 24V	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
6	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
7	INTELLIGENZA	ELETTROCONDUTTORE DI RETE/CLIMA/PORTA TAG	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
8	INTELLIGENZA	MODULO INCLINAZIONE VISTA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
9	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
10	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
11	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
12	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
13	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
14	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
15	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
16	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
17	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
18	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
19	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
20	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
21	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
22	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
23	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
24	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
25	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
26	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
27	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
28	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
29	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
30	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
31	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
32	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
33	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
34	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
35	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
36	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
37	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
38	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
39	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
40	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
41	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
42	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
43	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
44	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
45	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
46	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
47	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
48	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
49	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
50	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
51	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
52	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
53	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
54	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
55	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
56	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
57	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
58	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
59	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
60	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
61	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
62	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
63	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
64	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
65	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
66	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
67	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
68	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
69	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
70	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
71	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
72	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
73	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
74	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
75	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
76	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
77	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
78	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
79	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
80	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
81	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
82	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
83	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
84	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
85	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
86	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
87	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
88	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
89	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
90	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
91	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
92	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
93	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
94	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
95	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
96	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
97	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
98	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
99	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000
100	INTELLIGENZA	INTELLIGENZA	FTG100HM1	2x1.5mm²	1.000

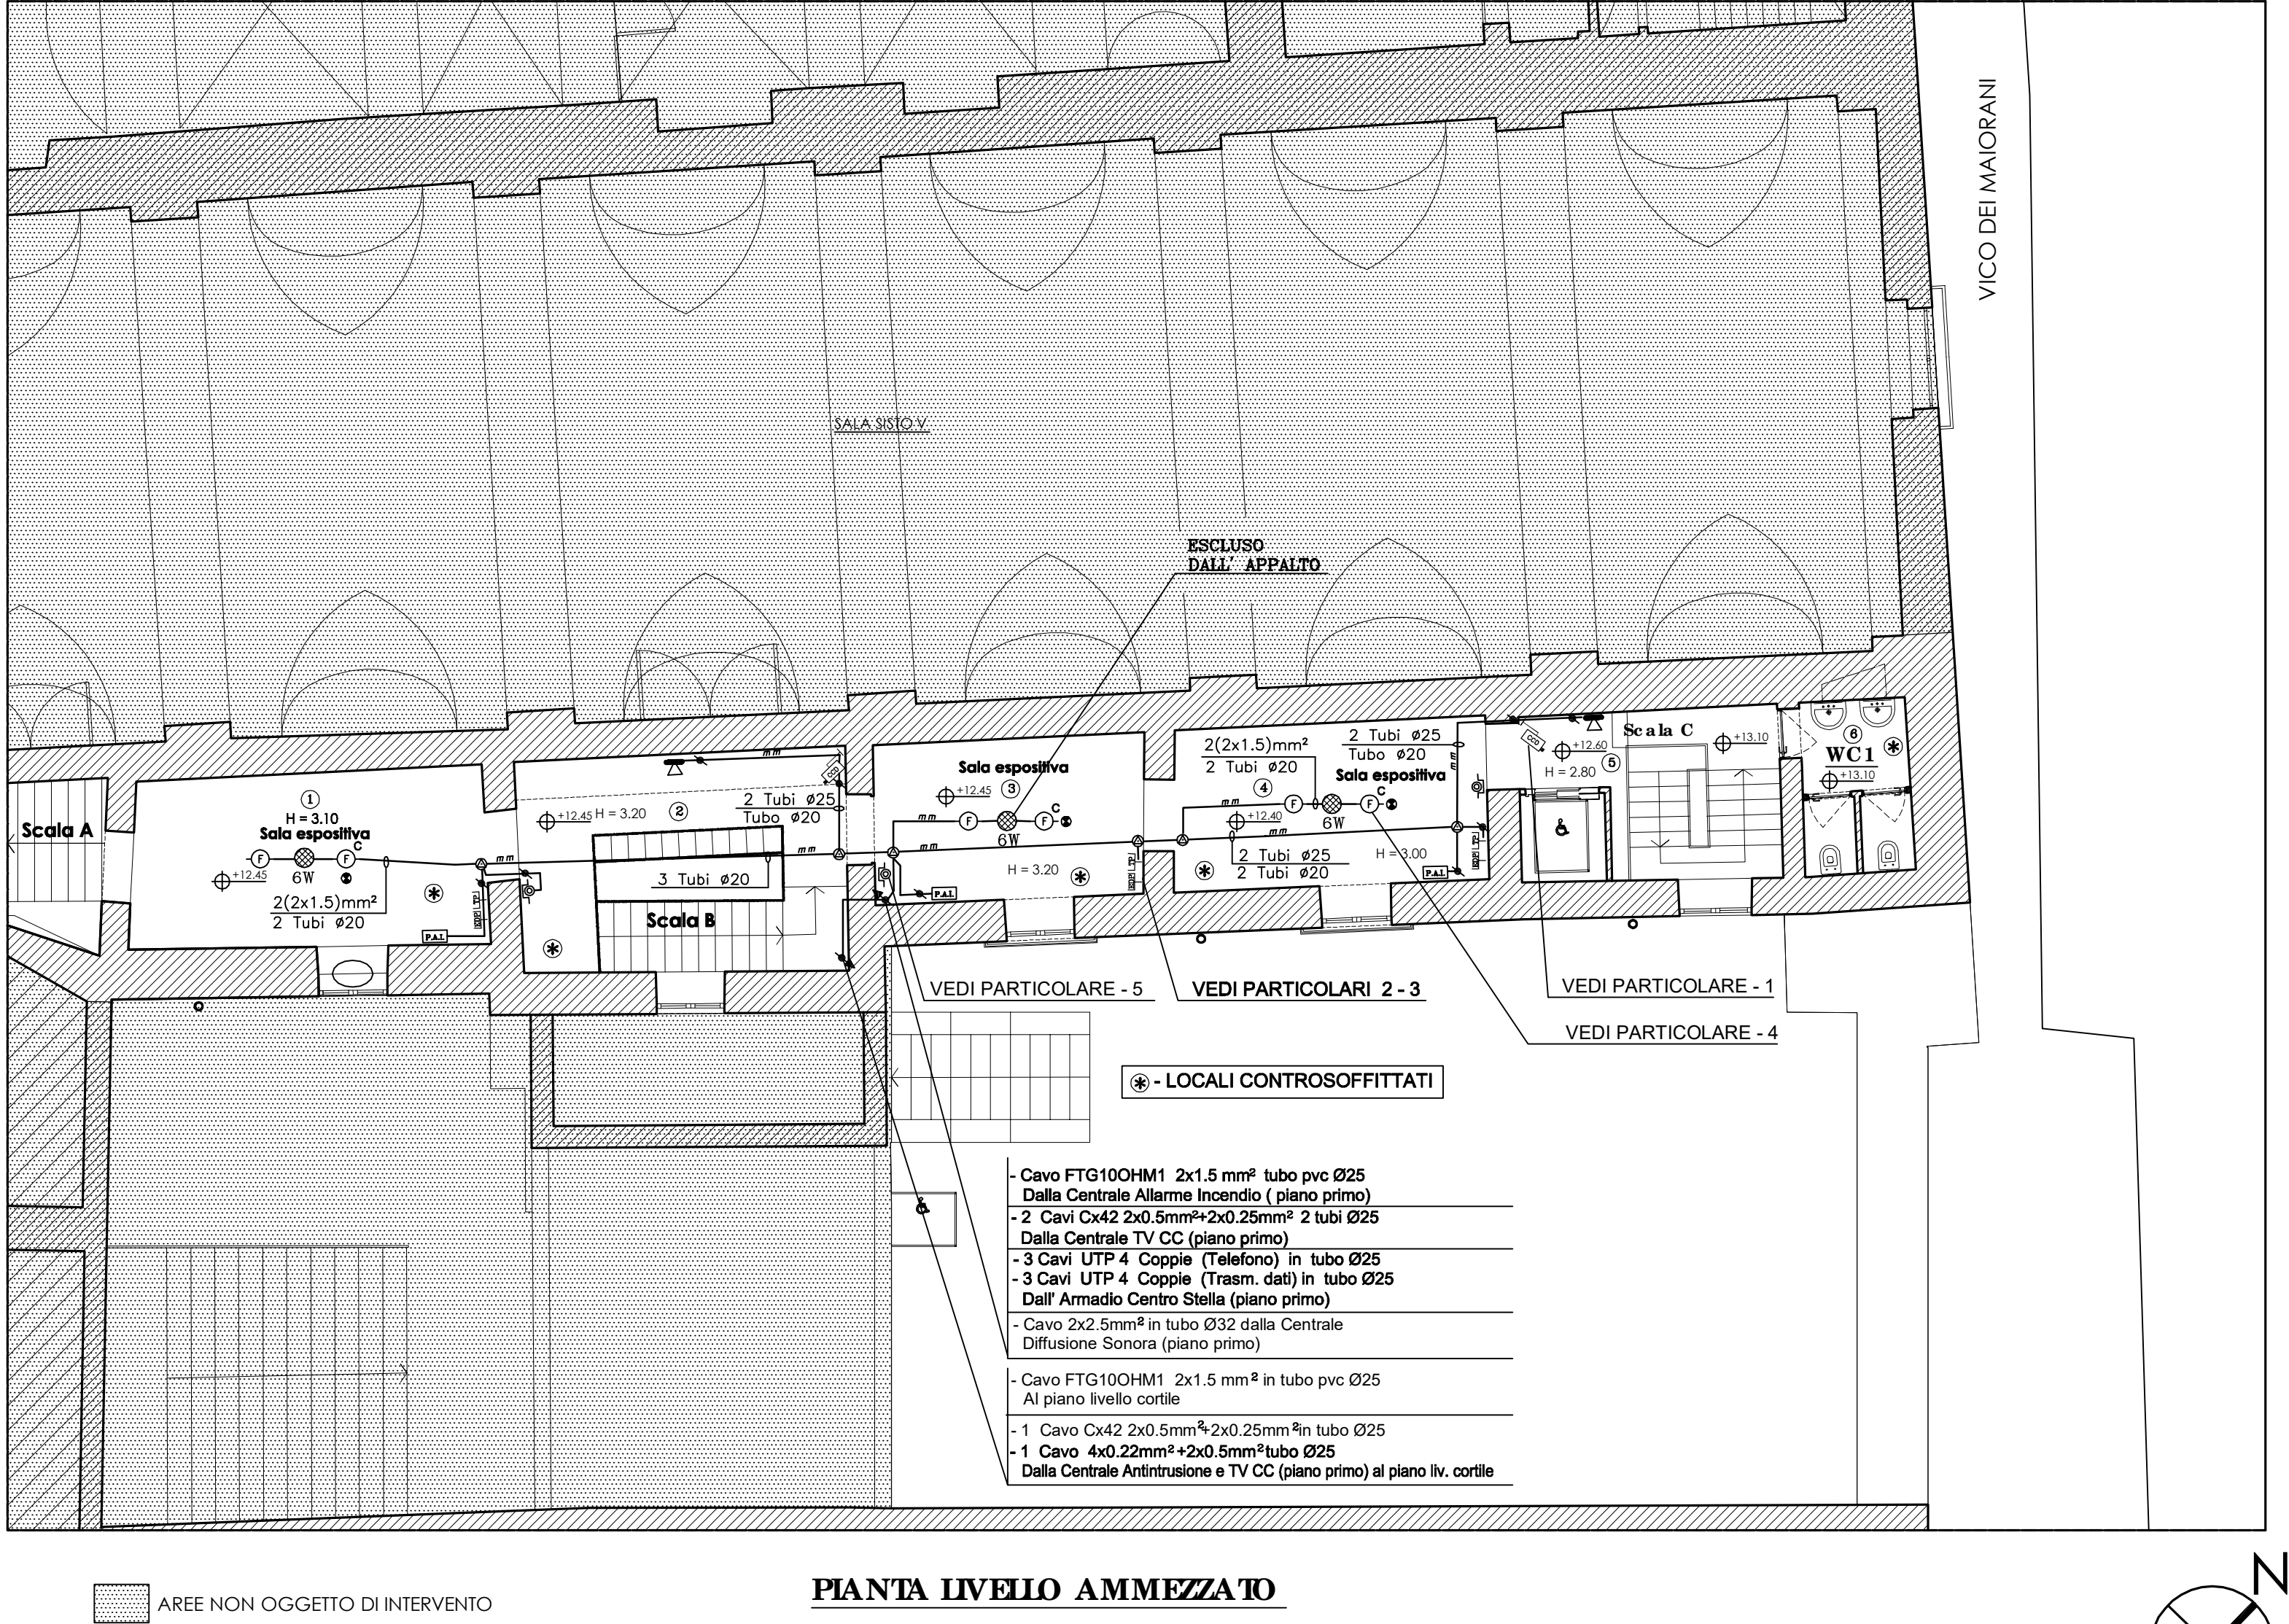

NOTA 1 - L' ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DOVRÀ ESSERE CONCORDATO CON LA D.I. E COMUNQUE IN ACCORDO CON LA DISLOCAZIONE DEFINITIVA DEGLI ARREDI

NOTA 2 - I CAVI DELL' IMPIANTO ALLARME INCENDIO SONO DEL TIPO FTG100HM1 RESISTENTI AL FUOCO PER 30 MINUTI.

LEGENDA SIMBOLI

	GRUPPO PRESE COMPOSTO DA 2 PRESE RJ45 (Impianto telefonico e trasmissione dati)
	TORRETTA BIFACCIALE COMPOSTA DA 2 PRESE UNEL RJ45/RS485-T E 2 PRESE RJ45 PER FONIA DATI
	PANNELLO DI ALLARME INCENDIO
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	RIVELATORE DI FUMO
	RIVELATORE DI FUMO POSIZIONATO NEL CONTROSOFFITTO
	LAMPADA DI SEGNALEZIONE INTERVENTO RIVELATORE A VISTA SOTTO IL CONTROSOFFITTO
	SIRENA DI ALLARME PER IMPIANTO RIVELAZIONI INCENDI
	TELECAMERA CCD A COLORI (ESCLUSO DALL' APPALTO)
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO (TRASMETTITORE)
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO (RICEVITORE)
	DIFFUSORE SONORO 6W INCASSATO A SOFFITTO (ESCLUSO DALL' APPALTO)
	DIFFUSORE SONORO 6W SFORGENTE A PARETE (ESCLUSO DALL' APPALTO)
	TUBAZIONI IN PVC A VISTA NEL CONTROSOFFITTO
	TUBAZIONI IN PVC A PAVIMENTO
	TUBAZIONI IN PVC INCASSATE
	CASSETTA DI DERIVAZIONE SFORGENTE
	DISCESA TUBO INCASSATO A PARETE

Nota:

A) Impianto videosorveglianza TV C.C.
A.1) **Escluso** dall' appalto
Telecamere con accessori e relativa centrale
A.2) **Incluso** nell' appalto
Rele cavi
B) Impianto diffusione sonora
B.1) **Escluso** dall' appalto
Diffusori con accessori e relativa centrale
B.2) **Incluso** nell' appalto
Rele cavi

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ STORICA

COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE"
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI

Progettisti:

- Comune di Napoli
- Arch. Ersilia Maria Mazzaro
- Arch. Luciano Fai

Supervisione:

- Supervisione BAPPSAE
- Arch. Paola Basso
- Geom. Antonio Minerva
- Ass. Tech. Pietro Napolitano
- Supervisione Arch. Giorgio Cazzolino

Supervisione Polo Museale:

- Dott.ssa Anna Chiara Alabio
- Supervisione Arch. Fabrizio Vona

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania:

- Direttore Dott. Gregorio Angelini

Coordinatore per la sicurezza:

- Ing. Maurizio Altavilla

Responsabile Unico del Procedimento:

- Arch. Giancarlo Ferlano

gruppo di supporto:

- F.T. Massimo Bennisio
- F.T. Brunella Esposito

PIANTA LIVELLO AMMEZZATO - IMPIANTI SPECIALI

ELABORATO **PIE-09** DICEMBRE 2014 **SCALA 1:100**