PARTICOLARE - 1

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TV CC
(INCLUSO NELL' APPALTO PREDISPOSIZIONE)

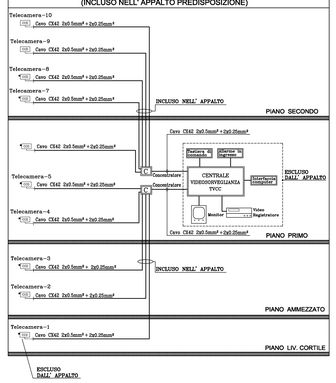

PARTICOLARE - 2

SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME INCENDIO

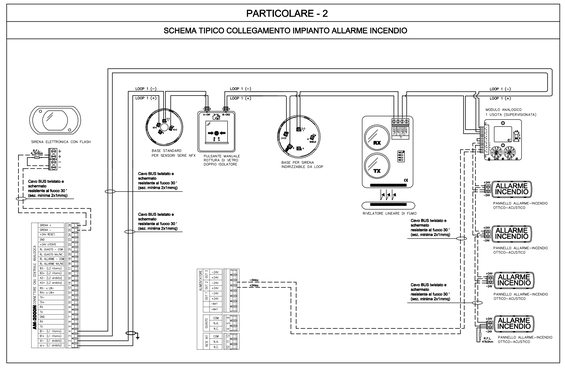

PARTICOLARE - 3

TIPICO TELECAMERA PER FISSAGGIO A PARETE
(ESCLUSO DALL' APPALTO)



PARTICOLARE - 4

SCHEMA DI COLLEGAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE



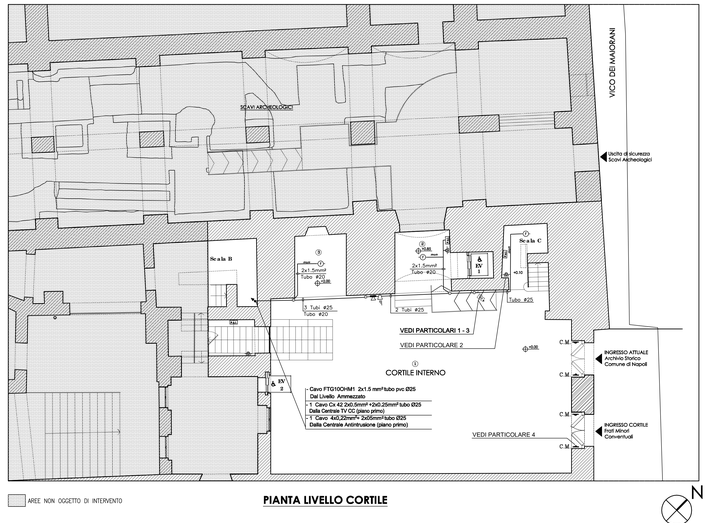

AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO

PIANTA LIVELLO CORTILE

NOTA 1 - L' ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DOVRA' ESSERE CONCORDATO CON LA D.L. E COMUNQUE IN ACCORDO CON LA DISLOCAZIONE DEFINITIVA DEGLI ARREDI

NOTA 2 - I CAVI DELL' IMPIANTO ALLARME INCENDIO SONO DEL TIPO FTG10OHM1 RESISTENTI AL FUOCO PER 30 MINUTI.

N.B - La distribuzione secondaria deve essere eseguita nelle seguenti tipologie:
- **Collegamento Impianto Allarme Incendio (Pai-Rivelatori-Sirene e Pulsanti)** con cavo FTG10OHM1 di sezione non inferiore a 2x1mm² in tubo pvc di diametro non **inferiore a Ø20 a pavimento dove è possibile, incassato a parete in caso contrario.**
- Collegamento Impianto TV CC (Telecamere) con cavo Cx 42 2x0.5mm²+2x0.25mm ² tubo Ø25 a pavimento dove è possibile, incassati a parete in caso contrario.
- Collegamento Impianto Antintrusione (Contatti magnetici) con cavo schermato 3 Cp in 2 tubo Ø25 a pavimento dove è possibile, incassato a parete in caso contrario.

LEGENDA SIMBOLI

	GRUPPO PRESE COMPOSTO DA 2 PRESE RJ45 (Impianto telefonico e trasmissione dati)
	TORRETTA BIFACCIALE COMPOSTA DA 2 PRESE UNEL 2x10/16A+T E 2 PRESE RJ45 PER FONIA DATI
PAI	PANNELLO DI ALLARME INCENDIO
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
F	RIVELATORE DI FUMO
	SIRENA DI ALLARME PER IMPIANTO RIVELAZIONI INCENDI
	SIRENA DI ALLARME PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE
	TELECAMERA CCD A COLORI (ESCLUSO DALL' APPALTO)
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO (TRASMETTITORE)
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO (RICEVITORE)
	TUBAZIONI IN PVC A PAVIMENTO
mm	TUBAZIONI IN PVC INCASSATE
	CASSETTA DI DERIVAZIONE INCASSO
C.M.	CONTATTO MAGNETICO

Nota:

A) Impianto videosorveglianza TV C.C.
A.1) **Esc luso** dall' appalto
Telecamere con accessori e relativa centrale
A.2) **Inc luso** nell' appalto
Rete cavi
B) Impianto diffusione sonora
B.1) **Esc luso** dall' appalto
Diffusori con accessori e relativa centrale
B.2) **Inc luso** nell' appalto
Rete cavi

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI

Progettisti:
- Comune di Napoli
  Arch. EraldaEmilia Nazzaro
  Arch. Luciano Fazi
- Soprintendenza BAPPSAE
  Arch. Paola Bovier
  Geom. Antonio Minerba
  Ass. tecn. Pietro Napolitano
  Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino
- Soprintendenza Polo Museale
  Dott.ssa Anna Chiara Alaibisio
  Soprintendente Arch. Fabrizio Vona
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania
  Direttore Dott. Gregorio Angelini
- Coordinatore per la sicurezza
  Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Feuiano

gruppo di supporto:
F.T. Massimo Bennasio
I.T. Brunella Esposito



PIANTA LIVELLO CORTILE - IMPIANTI SPECIALI

ELABORATO		
PIE-08	DICEMBRE 2014	SCALA 1:100

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com