## PARTICOLARE - 1 -

PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x10/16A




## PARTICOLARE - 2 -

PRESA UNEL 2x10/16A +T CON INTERRUTTORE 1P+T 10A (alim. Boiler)

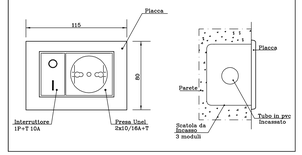


## PARTICOLARE - 3 -

PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+T 10A

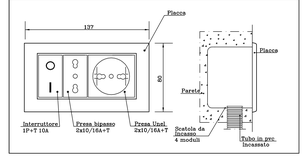


## PARTICOLARE - 4 -

GRUPPO PRESE COMPOSTO DA 2 PRESE BIPASSO 2x10/16A+T + 2 PRESE UNEL 2x10/16A+T

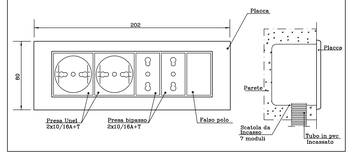


## PARTICOLARE - 5 -

POSTAZIONE TIPICA DI LAVORO CON PRESE INCASSATE A PARETE




NOTA 1 - ALTEZZA DA TERRA DEGLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE :
- PRESE, PRESE PROTETTE: 45cm
- PRESE NEI BAGNI: 120cm

NOTA 2 - L' ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE PRESE DOVRA' ESSERE CONCORDATO CON LA D.L. E COMUNQUE IN ACCORDO CON LA DISLOCAZIONE DEFINITIVA DEGLI ARREDI

NOTA 3 - PER L' IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI VEDI SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI Tav. PIE-12

NOTA 4 - LA CIFRA ACCANTO ALLE APPARECCHIATURE INDICA IL NUMERO DEL CIRCUITO DI APPARTENENZA DAL QUADRO DI PIANO

NOTA 5 - I CIRCUITI PRESE F.M. SONO ALIMENTATI CON CAVI **N07G9-K DA 4mm²** I **CIRCUITI TERMINALI SONO DA 2,5mm²**

## LEGENDA SIMBOLI

| | |
|---|---|
| | GRUPPO PRESE COMPOSTO DA 2 PRESE BIPASSO 2x10/16A+T 2 PRESE UNEL 2x10/16A+T |
| | GRUPPO PRESE COMPOSTO DA UNA PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E UNA PRESA UNEL 2x10/16A+T |
| | PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A |
| | GRUPPO PRESE COMPOSTO DA UNA PRESA BIPASSO 2x10/16A+T UNA PRESA UNEL 2x10/16A+T E INTERRUTTORE 1P+N 10A |
| | PRESA BIPASSO 2x10/16A+T |
| | TORSETTA BIFACCIALE COMPOSTA DA 2 PRESE UNEL 2x10/16A+T E 2 PRESE RJ45 PER FONIA DATI |
| | PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A ALIMENTAZIONE ASCIUGAMANI ELETTRICO |
| | PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A ALIMENTAZIONE BOILER ELETTRICO |
| | PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A ALIMENTAZIONE UNITA' DI CONDIZIONAMENTO |
| | PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A STAGNA ALIMENTAZIONE UNITA' DI CONDIZIONAMENTO |
| | PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A STAGNA A VISTA NEL CONTROSOFFITTO ALIMENTAZIONE UNITA' DI CONDIZIONAMENTO |
| | TUBAZIONI IN PVC A VISTA NEL CONTROSOFFITTO |
| | TUBAZIONI IN PVC A PAVIMENTO |
| | TUBAZIONI IN PVC INCASSATE |
| | CASSETTA DI DERIVAZIONE SPORGENTE 100x100x50mm |
| | DISCESA TUBO INCASSATO A PARETE |

Nota Generale - La distribuzione secondaria deve essere eseguita nelle seguenti tipologie:
- Collegamento prese con cavo unipolare N07G9-K di sezione 2.5mm²in tubo pvc di diametro non inferiore a Ø20 a vista nel controsoffitto , incassato a parete fino al gruppo prese

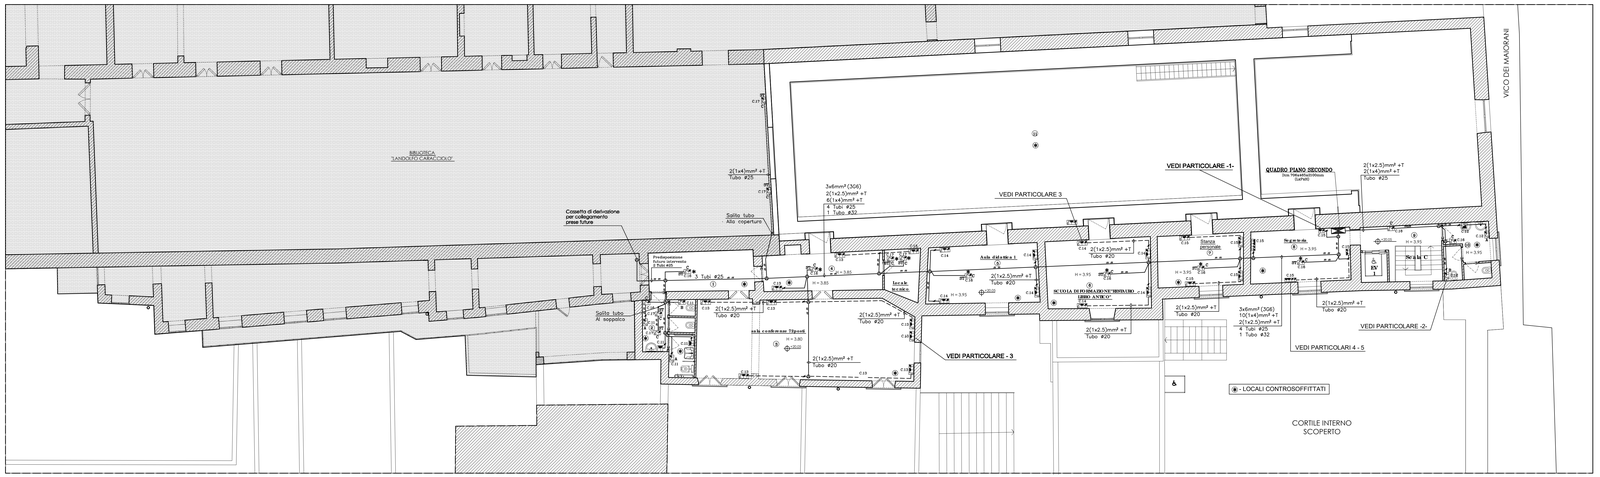


**PIANTA PIANO SECONDO**

AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

# COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

## PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI

**Progettisti:**
- Comune di Napoli
  *Arch. EmiliaEmilia Nazzaro*
  *Arch. Luciano Fazi*
- Soprintendenza BAPPSAE
  *Arch. Paola Bover*
  *Geom. Antonio Minerba*
  *Ass. tecn. Pietro Napolitano*
  *Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino*
- Soprintendenza Polo Museale
  *Dott.ssa Anna Chiara Alabiso*
  *Soprintendente Arch. Fabrizio Vona*
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania
  *Direttore Dott. Gregorio Angelini*
- Coordinatore per la sicurezza
  *Ing. Maurizio Attanasio*

**Responsabile Unico del Procedimento:**
*arch. Giancarlo Ferulano*

gruppo di supporto:
*F.T. Massimo Bennasbi*
*I.T. Brunella Esposito*

PIANTA PIANO SECONDO - DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE

| ELABORATO | DICEMBRE 2014 | SCALA 1:100 |
|---|---|---|
| PIE-07 | | |

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com