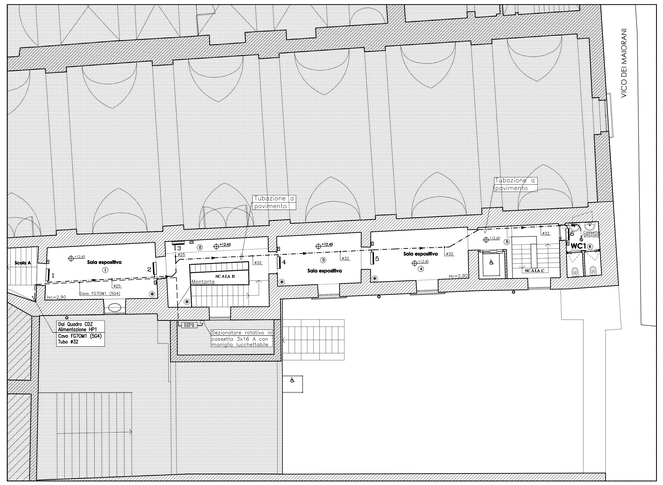

PIANTA LIVELLO AMMEZZATO

AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO

N

LEGENDA	
5	UNITA' DI CONDIZIONAMENTO A PARETE
13	UNITA' DI CONDIZIONAMENTO A PAVIMENTO
	LINEA REFRIGERANTE GAS
	LINEA REFRIGERANTE LIQUIDO
	TUBAZIONE SCARICO CONDENSA
	LINEA 380/220 V IN TUBAZIONI IN PVC
A	BOCCHETTA ESTRAZIONE ARIA 100 m³/h – 300x100
	MONTANTE
C1	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE VRF
2	IDENTIFICAZIONE AMBIENTE
	CONTROSOFFITTI

NOTA : L' esatto posizionamento dei comandi remoti (CR) sarà verificato con la D.L.

NOTA: Lo scarico condensa sarà convogliato al più vicino fognolo con interposizione di idoneo sifone.

L' esatto percorso delle tubazioni sarà verificato in cantiere.

NOTA: L'esatto posizionamento dei cavi di alimentazione delle pompe di calore sara' verificato in cantiere.

SCHEMA A BLOCCHI ALIMENTAZIONE COMANDI UNITA' DI CONDIZIONAMENTO PIANTA LIVELLO AMMEZZATO



SPECIFICHE :

La rete di scarico della condensa sarà convogliata alla rete di scarico dei servizi igienici previa interposizione di sifone e sarà realizzata in PVC pesante, oppure in tubo di polietilene ad alta densità tipo GEBERIT con giunti saldati nei seguenti diametri:

N. SCARICHI UNITA' INTERNE	TUBO PVC	TUBO POLIETILENE
– Fino a 1 scarico	ø 25	ø 25
– Fino a 8 scarichi	ø 32	ø 32
– Fino a 12 scarichi	ø 40	ø 40
– Fino a 20 scarichi	ø 50	ø 50

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Progettisti:
- Comune di Napoli
  Arch. EraldaEmilia Nazzaro
  Arch. Luciano Fazi
- Soprintendenza BAPPSAE
  Arch. Paola Bovier
  Geom. Antonio Minerba
  Ass. tecn. Pietro Napolitano
  Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino
- Soprintendenza Polo Museale
  Dott.ssa Anna Chiara Alabiso
  Soprintendente Arch. Fabrizio Vona
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania
  Direttore Dott. Gregorio Angelini
- Coordinatore per la sicurezza
  Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Feruiano

gruppo di supporto:
F.T. Massimo Bernosib
I.T. Brunella Esposito

PIANTA LIVELLO AMMEZZATO - ALIMENTAZIONE COMANDI E SCARICO CONDENSA

ELABORATO PIC-07	DICEMBRE 2014	SCALA 1:100

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com