POMPA DI CALORE HP1

Unità esterna SAMSUNG o similare
mod. AM140FXMDGV/EU

Dimenzioni:
940x1210x330 (LxAxP)
Peso:
Capacità di riscaldamento: 12,1 kW
Capacità di rascaldamento: 13,5 kW

Alimentazione 400 V/3/50 Hz
Pot. assorbita 3,2 kW
Pressione sonora dB(A) 50
Tubazioni di collegamento:
Liquido ø 9,52
Gas ø 15,88

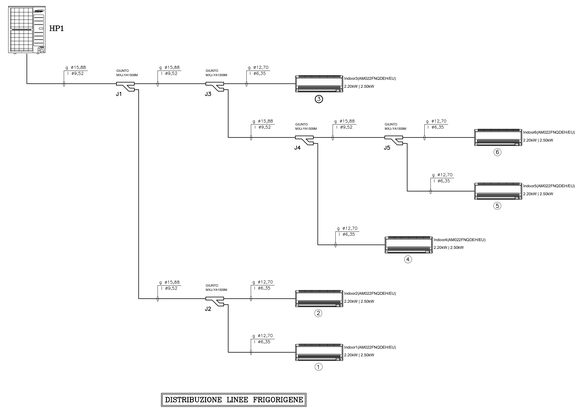

DISTRIBUZIONE LINEE FRIGORIGENE

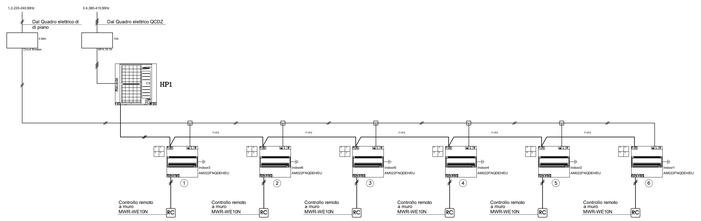

ALIMENTAZIONE ELETTRICA E COMANDI

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Progettisti:

- Comune di Napoli
  Arch. ErsiliaEmilia Nazzaro
  Arch. Luciano Fazi
- Soprintendenza BAPPSAE
  Arch. Paola Bovier
  Geom. Antonio Minerba
  Ass. tecn. Pietro Napolitano
  Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino
- Soprintendenza Polo Museale
  Dott.ssa Anna Chiara Alabiso
  Soprintendente Arch. Fabrizio Vona
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania
  Direttore Dott. Gregorio Angelini
- Coordinatore per la sicurezza
  Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Feruiano

gruppo di supporto:
F.T. Massimo Bennasib
I.T. Brunella Esposito

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO LIVELLO AMMEZZATO

ELABORATO PIC-10	DICEMBRE 2014	SCALA -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com