PARTICOLARE -1 -

PLAFONIERA IP54 CON LAMPADA FLUORESCENTE DA 24W.

- Plafoniera IP54 con riflettore opale
- Armatura in profilo di lamiera d' acciaio
- Misure 625x125x92mm
- Lampade 1xT16 24W
- Efficienza apparecchio : 53 lm/W
- Peso 1,48 Kg

PARTICOLARE - 2 -

APPARECCHIO A PARETE A LUCE DIRETTA/INDIRETTA CON 2 LAMPADE FLUORESCENTI 58W

- Appliques da interni ad emissione diretta/indiretta
- Schermo diffusore in metacrilato dotato di microprismature e film diffondente in policarbonato opalino
- Potenza del sistema 2x58 W TC-L
- Dimensioni 640x200mm H= 80mm

PARTICOLARE - 3 -

LAMPADA AUTOALIMENTATA CON TECNOLOGIA A LED



- Dimensioni in mm

- Potenza 1.6 - 3.2 W
- Grado di protezione IP42
- Autonomia da 1 a 3 h
- Alimentazione 230V 50Hz

PARTICOLARE - 4 -

PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE



LEGENDA SIMBOLI

2x36W	CORPO ILLUMINANTE A PARETE STAGNO IP65 CON 2 LAMPADE FLUORESCENTI DA 36W
2x55W	IPLAN APPLIQUES 2x55W FL-C UGR<19 IGUZZINI O SIMILARE
1x58	PLAFONIERA IP54 CON RIFLETTORE OPALE CON LAMPADA FLUORESCENTE DA 24W. Zumtobel PERLUCE O SIMILARE
1W 1h	CORPO ILLUMINANTE AUTOALIMENTATO CON TECNOLOGIA A LED 1.6W 1 h DI Autonomia (Sempre Accesa)
3W 1h	CORPO ILLUMINANTE AUTOALIMENTATO CON TECNOLOGIA A LED 3.2W 1 h DI Autonomia (Solo Emergenza)
	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	PULSANTE
2x10/16A+T	GRUPPO PRESE COMPOSTO DA UNA PRESA BIPASSO 2x10/16A+T UNA PRESA UNEL 2x10/16A+T E INTERRUTTORE 1P+N 10A
	PRESA INTERBLOCCATA E FUSIBILI 3P+T 16A 400V
	PRESA INTERBLOCCATA E FUSIBILI 2P+T 16A 230V
1	IDENTIFICAZIONE AMBIENTE

NOTA - LA CIFRA ACCANTO ALLE APPARECCHIATURE INDICA IL NUMERO DEL CIRCUITO DI APPARTENENZA DAL QUADRO GENERALE

NOTA 1 - PER L' IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI VEDI SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI Tav. PIE-12

Nota Generale - La distribuzione secondaria deve essere eseguita nelle seguenti tipologie:
- Collegamento corpi illuminanti con cavo unipolare N07G9-K di sezione 2,5mm² in tubo pvc di diametro non inferiore a Ø20 a pavimento dove e' possibile, incassato a parete in caso contrario.
- Collegamento comandi (interruttori - deviatori - pulsanti) con cavo unipolare N07G9-K di sezione minima 1.5mm² in tubo pvc di diametro non inferiore a Ø20 incassato a parete.

SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

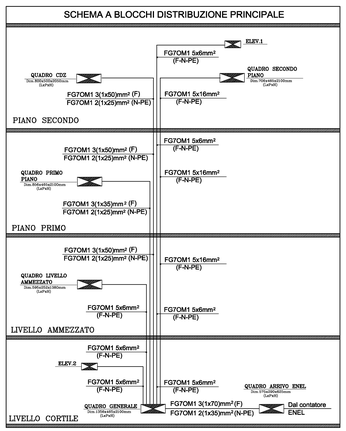

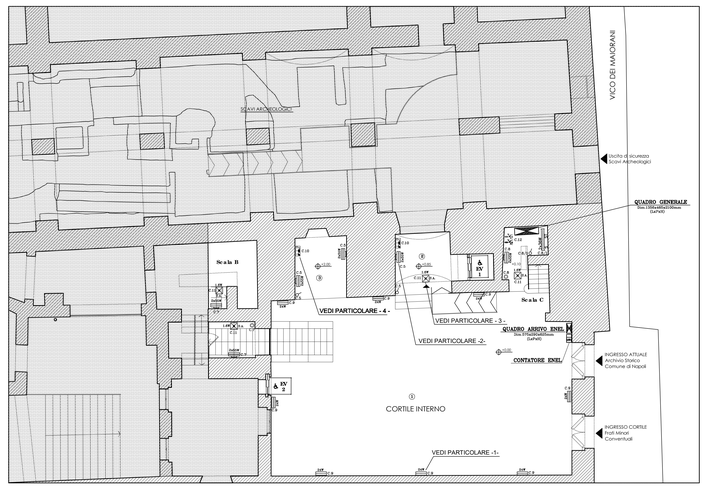

PIANTA LIVELLO CORTILE

NOTA 2 - ALTEZZA DA TERRA DEGLI APPARECCHI DI COMANDO:
- INTERRUTTORI E PULSANTI : 90cm

NOTA 3 - L' ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DEVE ESSERE CONCORDATO CON LA D.L. E COMUNQUE IN ACCORDO CON LA DISLOCAZIONE DEFINITIVA DEGLI ARREDI

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI

Progettisti:
- Comune di Napoli
  Arch. Ersilia/Emilia Nazzaro
  Arch. Luciano Fasi
- Soprintendenza BAPPSAE
  Arch. Paola Bover
  Geom. Antonio Mineta
  Ass. tecn. Pietro Napolitano
  Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino
- Soprintendenza Polo Museale
  Dott.ssa Anna Chiara Alabiso
  Soprintendente Arch. Fabrizio Vona
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania
  Direttore Dott. Gregorio Angelini
- Coordinatore per la sicurezza
  Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Ferulano

gruppo di supporto:
F.T. Massimo Bennasi
I.T. Brunella Esposito

PIANTA LIVELLO CORTILE - DISTRIBUZIONE LUCE E F.M.

ELABORATO PIE-01	DICEMBRE 2014	SCALA 1:100

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com