



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO” finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 / 2014 -2020
- Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

codifica
scala

imprese



mandataria: Valentino Giuseppe s.r.l.
Via Comunale Saricchio, 5 - 80021 Afragola (Na)
tel 081 8511173 fax 081 8693510 - cod. fisc. e p.iva 02745391215



mandante: FLORANAPOLI S.r.l.
via Arturo Lepori - I 80026 Casoria (NA) - Tel. +39 081 7748600 -
Fax 081 7746153 - p.iva 04673210631

progettisti indicati:

Capogruppo/ progettazione architettonica, restauro e paesaggio

Od'A Officina d'architettura srl

direttore tecnico: arch. Alessandra Fasanaro
via Paolo Emilio Imbriani 33, 80132, Napoli tel/fax 081.661430 - 081.7612710

pubblica illuminazione

ing. Salvatore De Lucia

Via Unione Sovietica, 69, 80016 Marano di Napoli (NA)

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

arch. Fabio Campagnuolo

Via San Carlo n. 30, 81100, Caserta tel/fax 0823.753846

giovane professionista

arch. Claudia Leone

via Paolo Emilio Imbriani 33, 80132, Napoli tel/fax 081.661430 - 081.7612710

consulenti:


strutture

ing. Massimo Acanfora

	data	redatto	verificato	approvato	revisione
0	01-2018	M.A.	G.A.	A.F.	prima emissione

PLINTI DI FONDAZIONE DEI PALI DI
ILLUMINAZIONE
- GEOMETRIA ED ARMATURE -

SCHEMA PALO CON FONDAZIONE

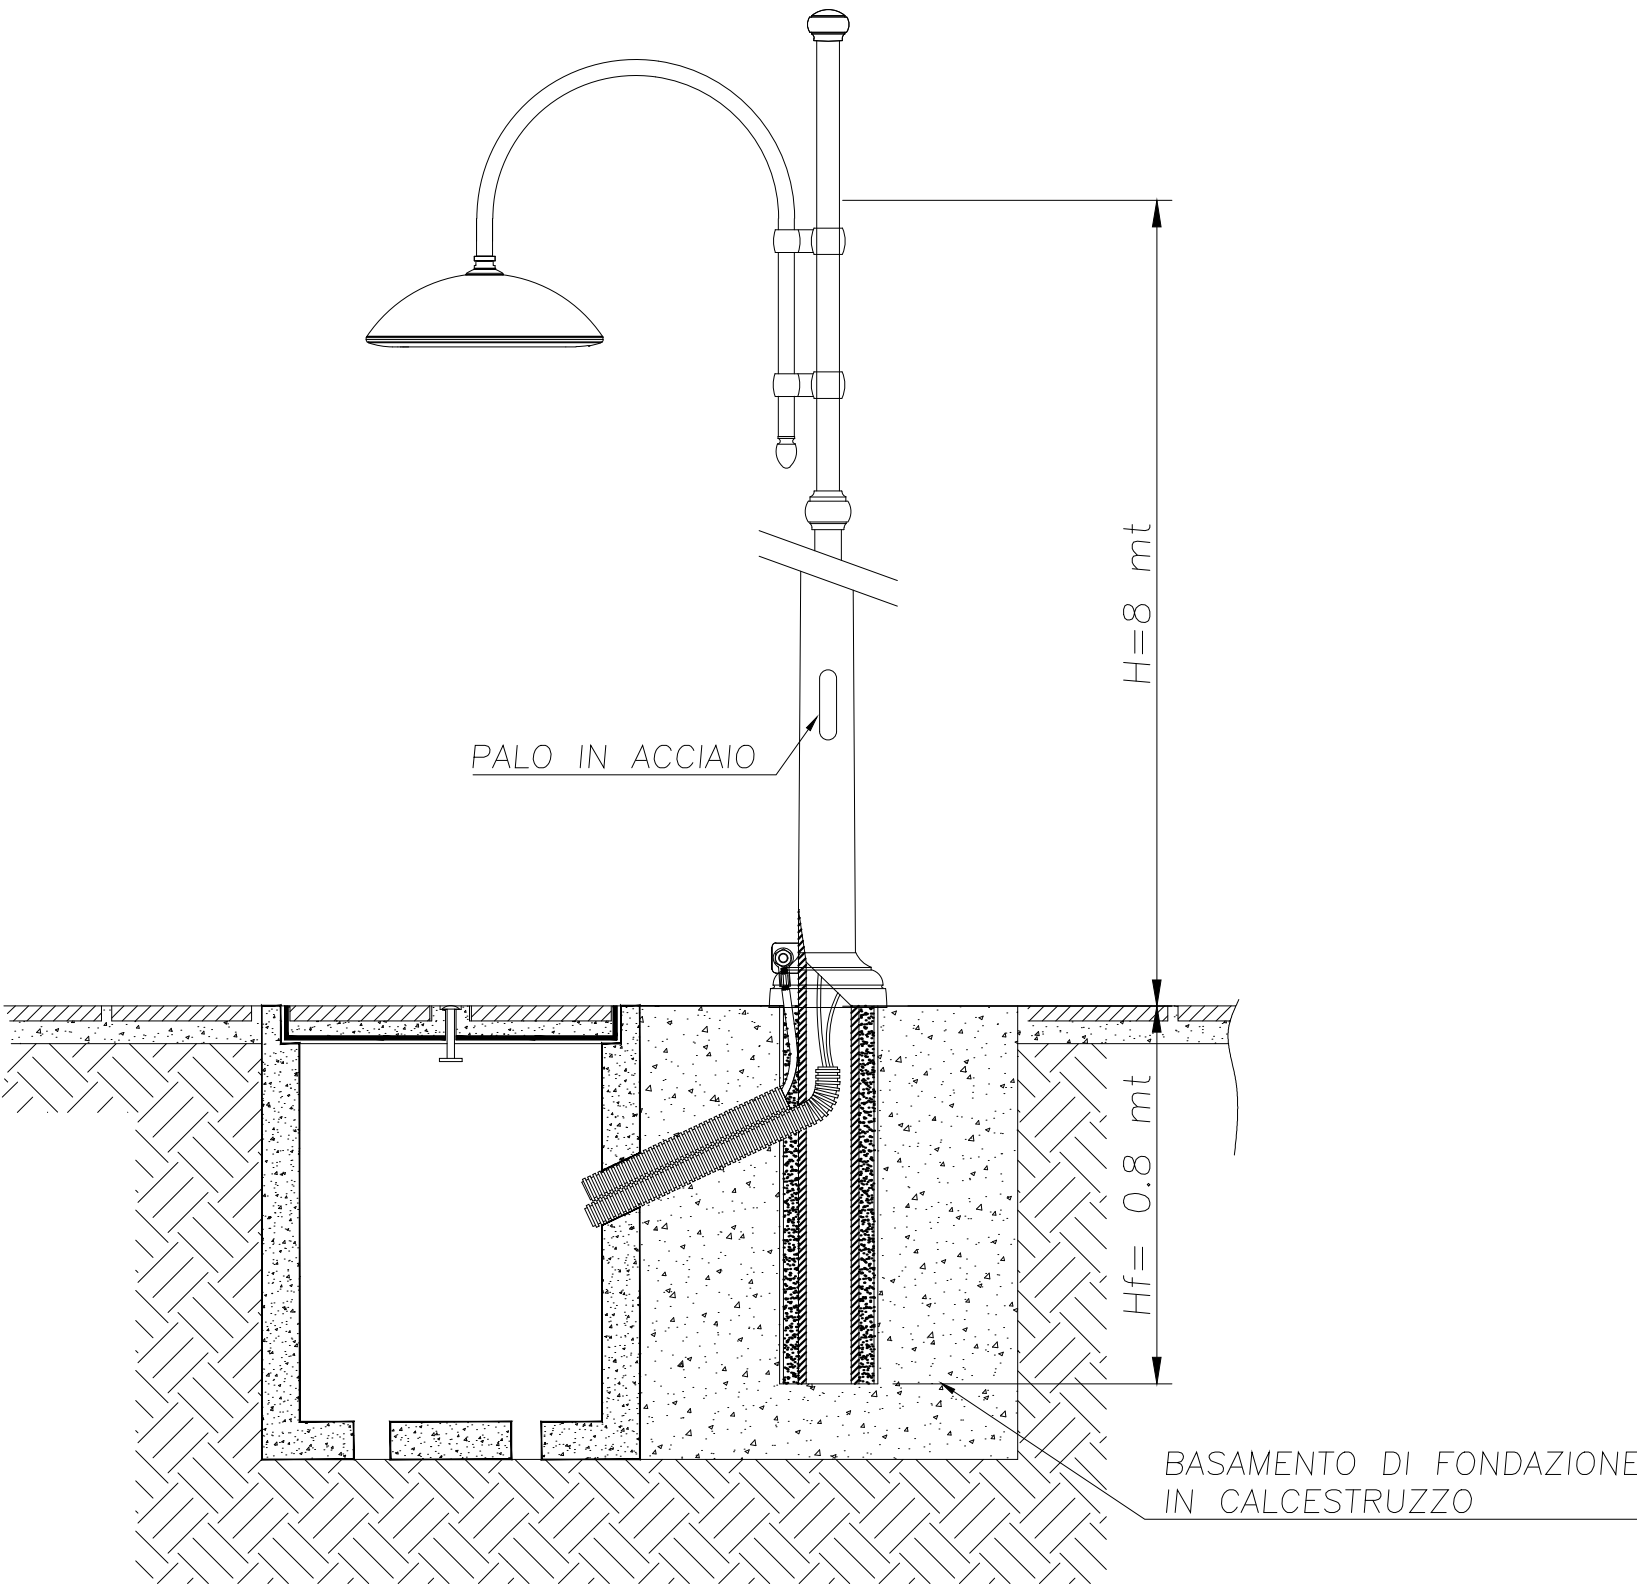


SPECIFICHE TECNICHE

1. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE:
DEVONO ESSERE CONFORMI AL D.M. 16/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"


2. CALCESTRUZZO:
2.1 CALCESTRUZZO PER PLINTI DI FONDAZIONE
Resistenza caratteristica a 28gg C25/30 (Rck 300)
Classe di esposizione XC2 , Classe di fluidità S4.

3. ACCIAIO:
3.1 TIPO B450C (FeB44K CONTROLLATO IN STABILIMENTO).
3.2 LE BARRE DEVONO ESSERE COLLEGATE TRA DI LORO MEDIANTE ADEGUATE LEGATURE (MA NON SALDATE) PER EVITARE IL LORO SPOSTAMENTO DURANTE IL GETTO E GARANTIRE COMUNQUE RICOPRIMENTO E POSIZIONE DI PROGETTO.



3.3 COPRIFERRO (DISTENZA NETTA DA BARRA PIU' ESTERNA)
- PER TUTTE LE OPERE (ECCEZZO SOLETTE) ≥40 mm


- IL COPRIFERRO DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE RISPETTATO MEDIANTE ADEGUATI DISTANZIATORI IN PLASTICA O CALCESTRUZZO.




3.4 SOVRAPPOSIZIONI:
- BARRE ARMATURA DI FONDAZIONE 60 DIAMETRI
- BARRE ARMATURA DI ELEVAZIONE 60 DIAMETRI

Sezione 1-1

scala 1:25

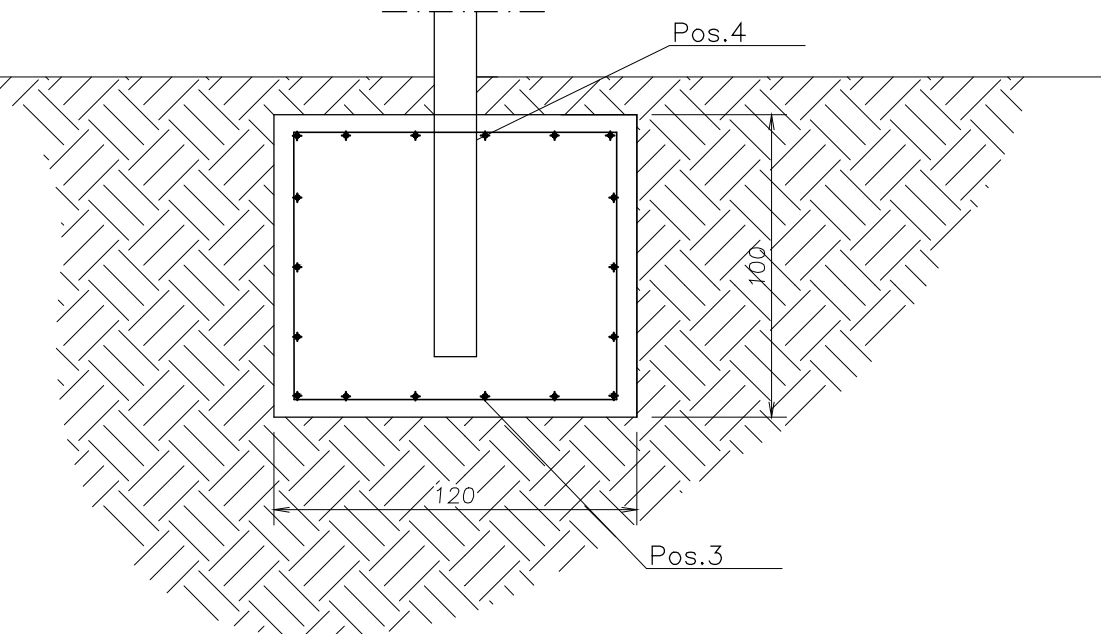


Armatura Verticale

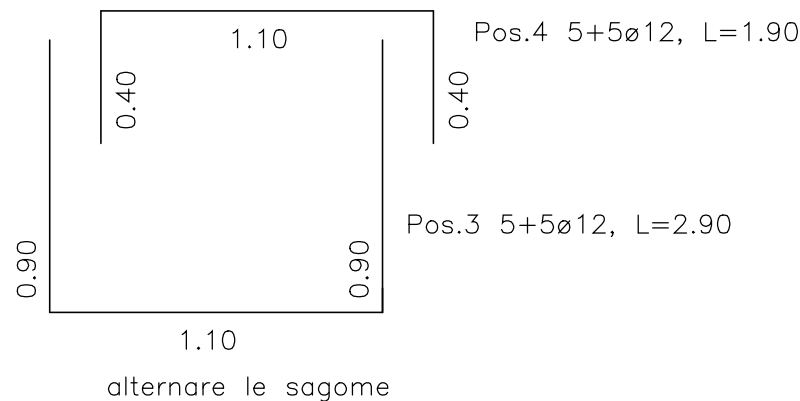

Pianta

scala 1:25

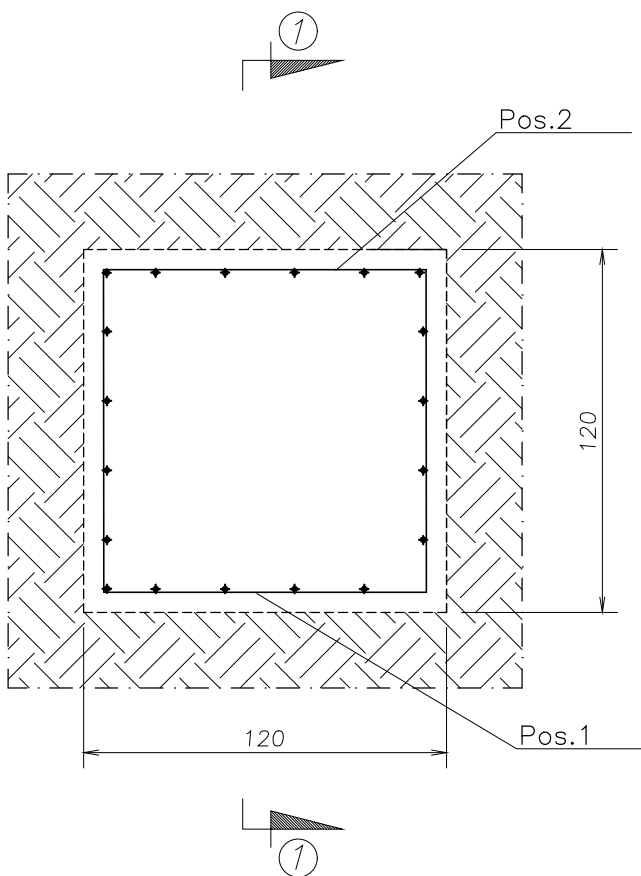

Armatura Orizzontale

