




COMUNE DI NAPOLI
 DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
 SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
 Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
 Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
 Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO MAGGIORE



I Progettisti:  **CFC GROUP S.R.L.**

CFC GROUP S.R.L.
 Viale Kennedy 5 - 80124 Napoli
 P.IVA 06720040630

ing. Salvatore Mascolo
 cell. 3341207887
 e-mail. Salvatore.Mascolo@pec.it

COMUNE DI NAPOLI
 Città Metropolitana di Napoli



RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO MAGGIORE

Intervento di riparazione e consolidamento statico del Chiostro

S_b

Relazione geotecnica e sulle fondazioni Stato di fatto e stato di progetto

Il committente	Il direttore dei lavori	L'impresa esecutrice	Il Collaudatore	REV.01 10/2021
----------------	-------------------------	----------------------	-----------------	-----------------------

1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA

La presente relazione geotecnica riguarda le indagini, la caratterizzazione e modellazione geotecnica del "volume significativo" per l'opera in esame e valuta l'interazione opera/terreno ai fini del dimensionamento delle relative fondazioni.

Questa relazione è stata redatta sulla base dei dati risultanti dalle prove di campagna e/o di laboratorio.

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione:

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)

"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)

"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"

Indicazioni progettuali per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 1981.

D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8)

"Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni".

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella:

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. (G.U. Serie Generale n. 35 del 11/02/2019 - Suppl. Ord. n. 5)

Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Eurocodice 7 - "Progettazione geotecnica" - EN 1997-1 per quanto non in contrasto con le disposizioni del D.M. 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

3 - INDAGINI E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

Sulla base di quanto dettagliato nella relazione geologica dell'area di sito, si è proceduto alla progettazione della campagna di indagini geognostiche finalizzate alla determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dal "volume significativo" dell'opera in esame.

3.1 Prove effettuate e Caratterizzazione geotecnica

Al fine della determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni coinvolti nel "volume significativo" dell'opera in esame, sono state condotte delle prove geotecniche, riassunte nella relazione geologica.

Le indagini realizzate hanno permesso di ricostruire le seguenti stratigrafie per ognuna delle quali sono state definite le proprietà geotecniche dei singoli terreni coinvolti.

TERRENI

N _{TRN}	γ _T	K _I			φ	c _u	c'	E _d	E _{cu}	A _{s-B}	Terreni
		K _{1X}	K _{1Y}	K _{1Z}							
	[N/m ³]	[N/cm ²]	[N/cm ²]	[N/cm ²]	[°]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		
terreno 1 chiostro											
T001	15.000	40	40	40	32	0,000	0,000	4	0	0,000	
terreno 2 chiostro											
T002	15.000	40	40	40	28	0,000	0,000	2	0	0,000	
terreno 3 chiostro											
T003	14.000	40	40	40	30	0,000	0,000	3	0	0,000	
terreno 4 chiostro											
T004	15.000	40	40	40	32	0,000	0,000	5	0	0,000	
terreno 5 chiostro											
T005	15.000	40	40	40	35	0,000	0,000	10	0	0,000	

LEGENDA:

N_{TRN} Numero identificativo del terreno.
 γ_T Peso specifico del terreno.

Terreni										
N _{TRN}	γ_T	K1			ϕ	c_u	c'	E_d	E_{cu}	A_{s-B}
	[N/m ³]	K_{1X}	K_{1Y}	K_{1Z}	[°]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	
K1	Valori della costante di Winkler riferita alla piastra Standard di lato b = 30 cm nelle direzioni degli assi del riferimento globale X (K_{1X}), Y (K_{1Y}), e Z (K_{1Z}).									
ϕ	Angolo di attrito del terreno.									
c_u	Coesione non drenata.									
c'	Coesione efficace.									
E_d	Modulo edometrico.									
E_{cu}	Modulo elastico in condizione non drenate.									
A_{s-B}	Parametro "A" di Skempton-Bjerrum per pressioni interstiziali.									

STRATIGRAFIE

Stratigrafie						
N _{TRN}	Q_i	Q_f	Cmp. S.	Add	ΔE_d	
	[m]	[m]				
[S001]-Stratigrafia Terreni Chiostro						
T001	0,00	-0,30	incoerente	sciolto	nulla	
T002	-0,30	-3,90	incoerente	sciolto	nulla	
T003	-3,90	-9,30	incoerente	sciolto	nulla	
T004	-9,30	-10,50	incoerente	sciolto	nulla	
T005	-10,50	INF	incoerente	sciolto	nulla	

LEGENDA:

N_{TRN}	Numero identificativo della stratigrafia.
Q_i	Quota iniziale dello strato (riferito alla quota iniziale della stratigrafia).
Q_f	Quota finale dello strato (riferito alla quota iniziale della stratigrafia). INF = infinito (profondità dello strato finale).
Cmp. S.	Comportamento dello strato.
S.	
Add	Addensamento dello strato.
ΔE_d	Variazione con la profondità del modulo edometrico.

NB: Nel caso di fondazioni dirette con stratigrafia, il calcolo del carico limite (q_{lim}) viene fatto su un terreno "equivalente" con parametri geotecnici calcolati come media pesata degli strati compresi tra la quota del piano di posa e la quota della profondità "significativa" (stabilita come "Multiplo della dimensione Significativa della fondazione").

$$\text{Parametro "J"} = \frac{\sum_i^n [\text{Parametro "J"} (\text{strato}, i) \cdot \text{Spessore} (\text{strato}, i)]}{\text{Profondità significativa}}$$

con $i = 1, \dots, n$ (numero di strati compresi tra la quota del piano di posa e la quota della profondità significativa).

3.2 Idrogeologia

Non è stata riscontrata la presenza di falde acquifere a profondità di interesse relativamente al "volume significativo" investigato.

3.3 Problematiche riscontrate

Durante l'esecuzione delle prove e dall'elaborazione dei dati non sono emerse problematiche rilevanti alla realizzazione delle opere di fondazione.

4 - MODELLAZIONE GEOTECNICA E PERICOLOSITA' SISMICA DEL SITO

Le indagini effettuate, permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della determinazione dell'azione sismica, di categoria:

C [C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti], basandosi sulla valutazione della velocità delle onde di taglio (V_{S30}) e/o del numero di colpi dello Standard Penetration Test (N_{SPT}) e/o della resistenza non drenata equivalente ($c_{u,30}$).

Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati nei successivi paragrafi.

4.1 Modellazione geotecnica

Ai fini del calcolo strutturale, il terreno sottostante l'opera viene modellato secondo lo schema di Winkler, cioè un sistema costituito da un letto di molle elastiche mutuamente indipendenti. Ciò consente di ricavare le rigidità offerte dai manufatti di fondazione, siano queste profonde o superficiali, che sono state introdotte direttamente nel modello strutturale per tener conto dell'interazione opera/terreno.

4.2 Pericolosità sismica

Ai fini della pericolosità sismica sono stati analizzati i dati relativi alla sismicità dell'area di interesse e ad eventuali effetti di amplificazione stratigrafica e topografica. Si sono tenute in considerazione anche la classe dell'edificio e la vita nominale.

Per tale caratterizzazione si riportano di seguito i dati di pericolosità come da normativa:

DATI GENERALI ANALISI SISMICA

Dati generali analisi sismica											
Ang	NV	CD	MP	Dir	TS	Eca	Ir _{tmp}	C.S.T.	RP	RH	ξ
[°]											[%]
0	15	-	muOld	X Y	[C-P/MP] [C-P/MP]	S	-	C	NO	SI	5

LEGENDA:

- Ang** Direzione di una componente dell'azione sismica rispetto all'asse X (sistema di riferimento globale); la seconda componente dell'azione sismica e' assunta con direzione ruotata di 90 gradi rispetto alla prima.
- NV** Nel caso di analisi dinamica, indica il numero di modi di vibrazione considerati.
- CD** Classe di duttilità: [A] = Alta - [B] = Media - [ND] = Non Dissipativa - [-] = Nessuna.
- MP** Tipo di struttura sismo-resistente prevalente: [ca] = calcestruzzo armato - [caOld] = calcestruzzo armato esistente - [muOld] = muratura esistente - [muNew] = muratura nuova - [muArm] = muratura armata - [ac] = acciaio.
- Dir** Direzione del sisma.
- TS** Tipologia della struttura:
Cemento armato: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [P] = Pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti - [2P NC] = Due pareti per direzione non accoppiate - [P NC] = Pareti non accoppiate - [DT] = Deformabili torsionalmente - [PI] = Pendolo inverso - [PM] = Pendolo inverso intelaiati monopiano;
Muratura: [P] = un solo piano - [PP] = più di un piano - [C-P/MP] = muratura in pietra e/o mattoni pieni - [C-BAS] = muratura in blocchi artificiali con percentuale di foratura > 15%;
Acciaio: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [CT] = controventi concentrici diagonale tesa - [CV] = controventi concentrici a V - [M] = mensola o pendolo inverso - [TT] = telaio con tamponature.
- Eca** Eccentricità accidentale: [S] = considerata come condizione di carico statica aggiuntiva - [N] = Considerata come incremento delle sollecitazioni.
- Ir_{tmp}** Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.
- C.S.T.** Categoria di sottosuolo: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti - [C] = Depositati di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositati di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D.
- RP** Regolarità in pianta: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
- RH** Regolarità in altezza: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
- ξ** Coefficiente viscoso equivalente.
- NOTE** [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.

DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI COMPORTAMENTO

Fattori di comportamento						
Dir	q'	q	q ₀	K _R	α ₀ /α ₁	K _w
X	-	2,500	2,50	1,00	1,25	-
Y	-	2,500	2,50	1,00	1,25	-
Z	-	1,500	-	-	-	-

LEGENDA:

- q'** Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU ridotto (Fattore di comportamento ridotto - relazione C7.3.1 circolare NTC)
- q** Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di comportamento).
- q₀** Valore di base (comprensivo di k_w).
- K_R** Fattore riduttivo funzione della regolarità in altezza : pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza, 0,8 per costruzioni non regolari in altezza, e 0,75 per costruzioni in muratura esistenti non regolari in altezza (§ C8.5.5.1)..
- α₀/α₁** Rapporto di sovraresistenza.
- k_w** Fattore di riduzione di q₀.

Stato Limite	T _r	a ₀ /g	Amplif. Stratigrafica		F ₀	T _c	T _B	T _C	T _D
			S _s	C _c					
SLO	45	0,0558	1,500	1,556	2,337	0,304	0,157	0,472	1,823
SLD	75	0,0737	1,500	1,527	2,325	0,321	0,164	0,491	1,895
SLV	712	0,1916	1,423	1,501	2,410	0,339	0,170	0,509	2,367
SLC	1462	0,2397	1,341	1,498	2,495	0,341	0,170	0,511	2,559

LEGENDA:

- T_r** Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni.
a₀/g Coefficiente di accelerazione al suolo.
S_s Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC.
C_c Coefficienti di Amplificazione di T_c allo SLO/SLD/SLV/SLC.
F₀ Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
T_c Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
T_B Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto.
T_C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto.
T_D Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto.

Cl Ed	V _N	V _R	Lat.	Long.	Q ₀	CTop	S _T
3	[t]	[t]	[°ssdc]	[°ssdc]	[m]		
	50	75	40.853889	14.250556	17	T1	1,00

LEGENDA:

- Cl Ed** Classe dell'edificio
V_N Vita nominale ([t] = anni).
V_R Periodo di riferimento. [t] = anni.
Lat. Latitudine geografica del sito.
Long. Longitudine geografica del sito.
Q₀ Altitudine geografica del sito.
CTop Categoria topografica (Vedi NOTE).
S_T Coefficiente di amplificazione topografica.
NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.
 Categoria topografica.
 T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°.
 T2: Pendii con inclinazione media i > 15°.
 T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°.
 T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°.

5 - SCELTA TIPOLOGICA DELLE OPERE DI FONDAZIONE

La tipologia delle opere di fondazione è consona alle caratteristiche meccaniche del terreno definite in base ai risultati delle indagini geognostiche.

Nel caso in esame, la struttura di fondazione è costituita da:

- fondazioni dirette.

6 - VERIFICHE DI SICUREZZA

Nelle verifiche allo stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione:

$$E_d \leq R_d$$

dove:

- E_d** è il valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione;
R_d è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico.

Le verifiche strutturali e geotecniche delle fondazioni, sono state effettuate con l'**Approccio 2** come definito al §2.6.1 del D.M. 2018, attraverso la combinazione **A1+M1+R3**. Le azioni sono state amplificate tramite i coefficienti della colonna A1 (STR) definiti nella tabella 6.2.I del D.M. 2018.

Tabella 6.2.I - Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni [cfr. D.M. 2018]

CARICHI	EFFETTO	Coefficiente parziale γ _F (o γ _E)	A1 (STR)	A2 (GEO)
Carichi permanenti G ₁	Favorevole	γ _{G1}	1,00	1,00
	Sfavorevole		1,30	1,00
Carichi permanenti G ₂ ⁽¹⁾	Favorevole	γ _{G2}	0,80	0,80
	Sfavorevole		1,50	1,30
Azioni variabili Q	Favorevole	γ _Q	0,00	0,00

Sfavorevole	1,50	1,30
-------------	------	------

(1) Per i carichi permanenti G₂ si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti γ_{s1}

I valori di resistenza del terreno sono stati ridotti tramite i coefficienti della colonna M1 definiti nella tabella 6.2.II del D.M. 2018.

Tabella 6.2.II - Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno [cfr. D.M. 2018]

PARAMETRO GEOTECNICO	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente parziale γ _M	M1	M2
Tangente dell'angolo di resistenza a taglio	tanφ _k	γ _{φ'}	1,00	1,25
Coesione efficace	c' _k	γ _{c'}	1,00	1,25
Resistenza non drenata	c _{uk}	γ _{cu}	1,00	1,40
Peso dell'unità di volume	γ _y	γ _y	1,00	1,00

I valori calcolati delle resistenze totali dell'elemento strutturale sono stati divisi per i coefficienti R3 della tabella 6.4.I del D.M. 2018 per le fondazioni superficiali.

Tabella 6.4.I - Coefficienti parziali γ_R per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali.

Verifica	Coefficiente Parziale (R3)
Carico limite	γ _R = 2,3
Scorrimento	γ _R = 1,1

Per le varie tipologie di fondazioni sono di seguito elencate le metodologie ed i modelli usati per il calcolo del carico limite ed i risultati di tale calcolo.

6.1 Carico limite fondazioni dirette

La formula del carico limite esprime l'equilibrio fra il carico applicato alla fondazione e la resistenza limite del terreno. Il carico limite è dato dalla seguente espressione:

$$q_{lim} = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot g_c \cdot b_c \cdot \Psi_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q \cdot i_q \cdot g_q \cdot b_q \cdot \Psi_q + \frac{B'}{2} \cdot \gamma_f \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma \cdot i_\gamma \cdot g_\gamma \cdot b_\gamma \cdot \Psi_\gamma \cdot r_\gamma$$

in cui:

- c = coesione del terreno al di sotto del piano di posa della fondazione;
- q = γ · D = pressione geostatica in corrispondenza del piano di posa della fondazione;
- γ = peso unità di volume del terreno al di sopra del piano di posa della fondazione;
- D = profondità del piano di posa della fondazione;
- B' = larghezza ridotta della suola di fondazione (vedi **NB**);
- L = lunghezza della fondazione;
- γ_f = peso unità di volume del terreno al di sotto del piano di posa della fondazione;
- N_c, N_q, N_γ = fattori di capacità portante;
- s, d, i, g, b, ψ, r = coefficienti correttivi.


NB: Se la risultante dei carichi verticali è eccentrica, B e L saranno ridotte rispettivamente di:

$$B' = B - 2 \cdot e_B \quad e_B = \text{eccentricità parallela al lato di dimensione B;}$$

$$L' = L - 2 \cdot e_L \quad e_L = \text{eccentricità parallela al lato di dimensione L;}$$

con B' ≤ L'.

dove:

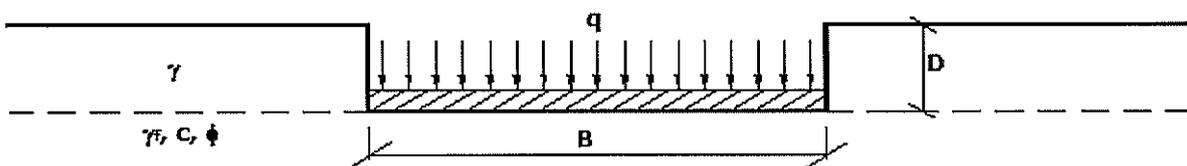

Calcolo dei fattori N_c, N_q, N_γ

Terreni puramente coesivi (c≠0, φ=0)		Terreni dotati di attrito e coesione (c≠0, φ≠0)	
N _c = 2+π		N _c = (N _q - 1) · cotφ	
N _q = 1		N _q = K _p · e ^{π·tanφ}	
N _γ = 0	se ω = 0	N _γ = 2 · (N _q + 1) · tanφ	
N _γ = -2 · sinω	se ω ≠ 0		

dove:

$$k_p = \tan^2\left(45 + \frac{\phi}{2}\right) \text{ è il coefficiente di spinta passiva di Rankine;}$$

ϕ = angolo di attrito del terreno al disotto del piano di posa della fondazione;

ω = angolo di inclinazione del piano campagna.

Calcolo dei fattori di forma s_c, s_q, s_γ

Terreni puramente coesivi ($c \neq 0, \phi = 0$)	Terreni dotati di attrito e coesione ($c \neq 0, \phi \neq 0$)
$s_c = 1 + \frac{B'}{(2 + \pi) \cdot L'}$	$s_c = 1 + \frac{N_q}{N_c} \cdot \frac{B'}{L'}$
$s_q = 1$	$s_q = 1 + \frac{B'}{L'} \cdot \tan \phi$
$s_\gamma = 1 - 0.40 \cdot \frac{B'}{L'}$	$s_\gamma = 1 - 0.40 \cdot \frac{B'}{L'}$

con $B'/L' < 1$.

Calcolo dei fattori di profondità del piano di posa d_c, d_q, d_γ

Si definisce il seguente parametro:

$$K = \frac{D}{B'} \quad \text{se} \quad \frac{D}{B'} \leq 1;$$

$$K = \arctg\left(\frac{D}{B'}\right) \quad \text{se} \quad \frac{D}{B'} > 1.$$

Terreni puramente coesivi ($c \neq 0, \phi = 0$)	Terreni dotati di attrito e coesione ($c \neq 0, \phi \neq 0$)
$d_c = 1 + 0.4 \cdot K$	$d_c = d_q - \frac{1 - d_q}{N_c \cdot \tan \phi}$
$d_q = 1$	$d_q = 1 + 2 \cdot \tan \phi \cdot (1 - \sin \phi)^2 \cdot K$
$d_\gamma = 1$	$d_\gamma = 1$

Calcolo dei fattori di inclinazione del carico i_c, i_q, i_γ

Si definisce il seguente parametro:

$$m = m_B = \frac{2 + B/L}{1 + B/L} \quad \text{se la forza H è parallela alla direzione trasversale della fondazione}$$

$$m = m_L = \frac{2 + L/B}{1 + L/B} \quad \text{se la forza H è parallela alla direzione longitudinale della fondazione}$$

$$m = m_\theta = m_L \cdot \cos^2 \theta + m_B \cdot \sin^2 \theta \quad \text{se la forza H forma un angolo } \theta \text{ con la direzione longitudinale della fondazione}$$

Terreni coesivi ($c \neq 0, \phi = 0$)	Terreni incoerenti ($c = 0, \phi \neq 0$)	Terreni dotati di attrito e coesione ($c \neq 0, \phi \neq 0$)
$i_c = 1 - \frac{m \cdot H}{c \cdot N_c \cdot B \cdot L}$	$i_c = 0$	$i_c = i_q - \frac{1 - i_q}{N_c \cdot \tan \phi}$
$i_q = 1$	$i_q = \left(1 - \frac{H}{V}\right)^m$	$i_q = \left(1 - \frac{H}{V + B \cdot L \cdot c \cdot \cot \phi}\right)^m$
$i_\gamma = 0$	$i_\gamma = \left(1 - \frac{H}{V}\right)^{m+1}$	$i_\gamma = \left(1 - \frac{H}{V + B \cdot L \cdot c \cdot \cot \phi}\right)^{m+1}$

dove:

H = componente orizzontale dei carichi agente sul piano di posa della fondazione;

V = componente verticale dei carichi agente sul piano di posa della fondazione.


Calcolo dei fattori di inclinazione del piano di campagna b_c, b_q, b_γ

Indicando con ω la pendenza del piano campagna, si ha:

Terreni puramente coesivi	Terreni dotati di attrito e coesione
---------------------------	--------------------------------------

$(c \neq 0, \phi = 0)$	$(c \neq 0, \phi \neq 0)$
$b_c = 1 - \frac{2 \cdot \omega}{(2 + \pi)}$	$b_c = b_q - \frac{1 - b_q}{N_c \cdot \tan \phi}$
$b_q = (1 - \tan \omega)^2 \cdot \cos \omega$	$b_q = (1 - \tan \omega)^2 \cdot \cos \omega$
$b_\gamma = b_q / \cos \omega$	$b_\gamma = b_q / \cos \omega$

Per poter applicare tali coefficienti correttivi deve essere verificata la seguente condizione:

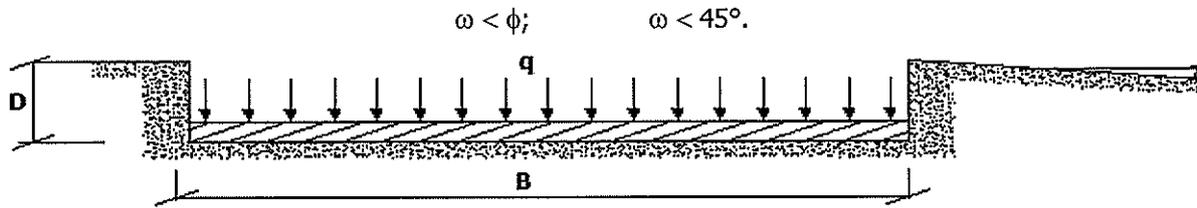


Calcolo dei fattori di inclinazione del piano di posa g_c, g_q, g_γ

Indicando con ϵ la pendenza del piano di posa della fondazione, si ha:

Terreni puramente coesivi $(c \neq 0, \phi = 0)$	Terreni dotati di attrito e coesione $(c \neq 0, \phi \neq 0)$
$g_c = 1 - \frac{2 \cdot \epsilon}{(2 + \pi)}$	$g_c = g_q - \frac{1 - g_q}{N_c \cdot \tan \phi}$
$g_q = 1$	$g_q = (1 - \epsilon \cdot \tan \phi)^2$
$g_\gamma = 1$	$g_\gamma = g_q$

Per poter applicare tali coefficienti correttivi deve essere verificata la seguente condizione:

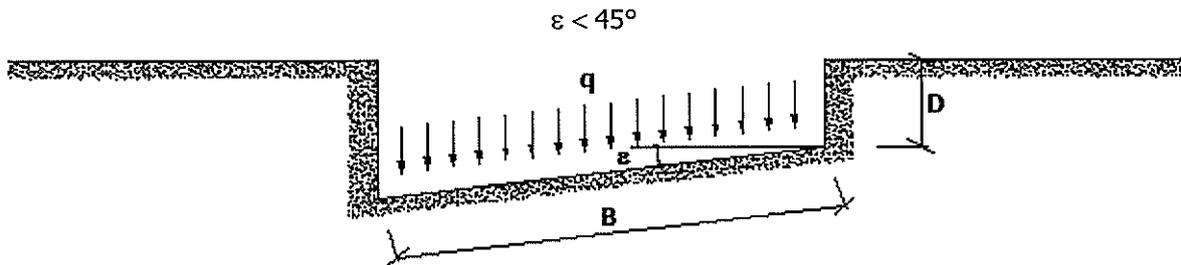

Calcolo dei fattori di riduzione per rottura a punzonamento $\psi_c, \psi_q, \psi_\gamma$

Si definisce l'indice di rigidità del terreno come:

$$I_r = \frac{G}{c + \sigma \cdot \tan \phi}$$

dove:

$$G = \frac{E}{2 \cdot (1 + \nu)}$$

modulo d'elasticità tangenziale del terreno;

E= modulo elastico del terreno (nei calcoli è utilizzato il modulo edometrico);

ν = modulo di Poisson. Sia in condizioni non drenate che drenate è assunto pari a 0,5 (a vantaggio di sicurezza);

σ = tensione litostatica alla profondità $D+B/2$.

La rottura a punzonamento si verifica quando i coefficienti di punzonamento $\psi_c, \psi_q, \psi_\gamma$ sono inferiori all'unità; ciò accade quando l'indice di rigidità I_r si mantiene inferiore al valore critico:

$$I_r < I_{r,crit} = \frac{1}{2} \cdot e^{\left[\left(3,3 - 0,45 \frac{B}{L} \right) \cot \left(45 \frac{\phi}{2} \right) \right]}$$

Terreni puramente coesivi $(c \neq 0, \phi = 0)$	Terreni dotati di attrito e coesione $(c \neq 0, \phi \neq 0)$
$\psi_c = 0,32 + 0,12 \cdot \frac{B'}{L'} + 0,6 \cdot \text{Log}(I_r)$	$\psi_c = \psi_q - \frac{1 - \psi_q}{N_c \cdot \tan \phi}$
$\psi_q = 1$	$\psi_q = e^{\left\{ \left(0,6 \frac{B'}{L'} - 4,4 \right) \tan \phi + \frac{3,07 \cdot \sin \phi \cdot \text{Log}(2 \cdot I_r)}{1 + \sin \phi} \right\}}$
$\psi_\gamma = 1$	$\psi_\gamma = \psi_q$

Correzione per fondazione tipo piastra

Bowles, al fine di limitare il contributo del termine "B·N_γ", che per valori elevati di B porterebbe ad ottenere valori del carico limite prossimi a quelli di una fondazione profonda, propone il seguente fattore di riduzione r_γ:

$$r_{\gamma} = 1 - 0,25 \cdot \text{Log}(B/2) \quad \text{con } B \geq 2 \text{ m}$$

Nella tabella sottostante sono riportati una serie di valori del coefficiente r_γ al variare della larghezza dell'elemento di fondazione.

B [m]	2	2.5	3	3.5	4	5	10	20	100
r _γ	1,00	0,97	0,95	0,93	0,92	0,90	0,82	0,75	0,57

Questo coefficiente assume particolare importanza per fondazioni larghe con rapporto D/B basso, caso nel quale il termine "B·N_γ" è predominante.

Calcolo del carico limite in condizioni non drenate

L'espressione generale del carico limite, valutato in termini di *tensioni totale*, diventa:

$$q_{lim} = c_u \cdot (2 + \pi) \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot g_c \cdot b_c + q + \frac{B'}{2} \cdot \gamma_{sat} \cdot B' \cdot N_{\gamma} \cdot s_{\gamma} \cdot r_{\gamma}$$

dove:

c_u = coesione non drenata;

γ_{sat} = peso unità di volume del terreno in condizioni di saturazione.

N.B: Nel calcolo in condizioni non drenate (situazione molto rara per un terreno incoerente) si assume, sempre e comunque, che l'angolo di attrito φ sia nullo (φ = 0).

6.2 Fattori correttivi al carico limite in presenza di sisma

L'azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (**effetto cinematico**) e nella fondazione, per l'azione delle forze d'inerzia generate nella struttura in elevazione (**effetto inerziale**).

Nell'analisi pseudo-statica, modellando l'azione sismica attraverso la sola componente orizzontale, tali effetti possono essere portati in conto mediante l'introduzione di coefficienti sismici rispettivamente denominati **K_{hi}** e **K_{hk}**, il primo definito dal rapporto tra le componenti orizzontale e verticale dei carichi trasmessi in fondazione ed il secondo funzione dell'accelerazione massima attesa al sito.

La formula generale del carico limite si modifica nel seguente modo:

$$q_{lim} = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot g_c \cdot b_c \cdot \Psi_c \cdot z_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q \cdot i_q \cdot g_q \cdot b_q \cdot \Psi_q \cdot z_q + \frac{B'}{2} \cdot \gamma_f \cdot N_{\gamma} \cdot s_{\gamma} \cdot d_{\gamma} \cdot i_{\gamma} \cdot g_{\gamma} \cdot b_{\gamma} \cdot \Psi_{\gamma} \cdot r_{\gamma} \cdot z_{\gamma} \cdot c_{\gamma}$$

in cui, oltre ai termini già precedentemente indicati, si sono introdotti i seguenti termini:

z_c, z_q, z_γ = coefficienti correttivi dovuti all'effetto inerziale;

c_γ = coefficiente correttivo dovuto all'effetto cinematico.

Calcolo del fattore correttivo dovuto all'effetto cinematico c_γ

L'effetto cinematico modifica il solo coefficiente N_γ in funzione del coefficiente sismico K_{hk} che è pari a:

$$K_{hk} = \beta_s \cdot S_s \cdot S_T \cdot a_g / g;$$

dove:

β_s = coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito;

g = accelerazione di gravità;

S_s = coefficiente di amplificazione stratigrafica;

S_T = coefficiente di amplificazione topografica;

a_g = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

I valori di β_s sono riportati nella seguente tabella:

	CATEGORIA DI SOTTOSUOLO	
	A	B,C,D,E
	β _s	β _s
0,2 < a _g (g) ≤ 0,4	0,30	0,28
0,1 < a _g (g) ≤ 0,2	0,27	0,24

$a_g(g) \leq 0,1$	0,20	0,20
-------------------	------	------

Il fattore correttivo dovuto all'effetto cinematico c_γ è stato, pertanto, determinato con la seguente relazione:

Terreni puramente coesivi ($c \neq 0, \phi = 0$)	Terreni dotati di attrito e coesione ($c \neq 0, \phi \neq 0$)
$c_\gamma = 1$	$c_\gamma = \left(1 - \frac{K_{hk}}{\tan \phi}\right)^{0.45}$ se $\frac{K_{hk}}{\tan \phi} < 1$, altrimenti $c_\gamma = 0$

Calcolo dei fattori correttivi dovuti all'effetto inerziale z_c, z_q, z_γ

L'effetto inerziale produce variazioni di tutti i coefficienti di capacità portante del carico limite in funzione del coefficiente sismico K_{hi} .

Tali effetti correttivi vengono valutati con la teoria di **Paolucci - Pecker** attraverso le seguenti relazioni:

Terreni puramente coesivi ($c \neq 0, \phi = 0$)	Terreni dotati di attrito e coesione ($c \neq 0, \phi \neq 0$)	
$Z_c = Z_q = Z_\gamma = 1$	$Z_c = 1 - 0,32 \cdot K_{hi}$	se $z_c > 0$ altrimenti $z_c = 0$
	$z_\gamma = z_q = \left(1 - \frac{K_{hi}}{\tan \phi}\right)^{0.35}$	se $\frac{K_{hi}}{\tan \phi} < 1$ altrimenti $z_\gamma = z_q = 0$

dove:

K_{hi} è ricavato dallo spettro di progetto allo SLV attraverso la relazione:

$$K_{hi} = S_S \cdot S_T \cdot a_g / g;$$

i cui termini sono stati precedentemente precisati.

Si fa notare che il coefficiente sismico K_{hi} coincide con l'ordinata dello spettro di progetto allo SLU per $T = 0$ ed è indipendente dalle combinazioni di carico.

Verifiche nei confronti degli stati limite ultimi (SLU)

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa relativa alla verifica dello stato limite di collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno.

Si precisa che il valore relativo alla colonna $Q_{d,Rd}$, di cui nella tabella seguente, è da intendersi come il valore di progetto della resistenza R_d , ossia il rapporto fra il carico limite q_{lim} (calcolato come sopra esposto) ed il valore del coefficiente parziale di sicurezza γ_R relativo alla capacità portante del complesso terreno-fondazione, in relazione all'approccio utilizzato. Nel caso in esame il coefficiente parziale di sicurezza γ_R è stato assunto pari a 2,3 (tabella 6.4.I del D.M. 2018).

Si precisa che, nella sottostante tabella:

- la coppia Q_{Ed} e $Q_{d,Rd}$ è relativa alla combinazione di carico, fra tutte quelle esaminate, che da luogo al minimo coefficiente di sicurezza (CS);
- nelle colonne "per N_q , per N_c e per N_γ ", relative ai "Coef. Cor. Terzaghi", viene riportato il prodotto tra i vari coefficienti correttivi presenti nell'espressione generale del carico limite. Ad esempio si è posto:

$$\text{Coef. Cor. Terzaghi per } N_q = s_q \cdot d_q \cdot i_q \cdot g_q \cdot b_q \cdot \psi_q \cdot Z_q$$

$$\text{Coef. Cor. Terzaghi per } N_c = s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot g_c \cdot b_c \cdot \psi_c \cdot Z_c$$

$$\text{Coef. Cor. Terzaghi per } N_\gamma = s_\gamma \cdot d_\gamma \cdot i_\gamma \cdot g_\gamma \cdot b_\gamma \cdot \psi_\gamma \cdot r_\gamma \cdot Z_\gamma \cdot C_\gamma$$

STATO DI FATTO**VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU**

Id _{Fnd}	CS	L _x	L _y	Rt _z	Z _{p,comp}	Z _{Fnd}	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _r
								per N _q	per N _c	per N _i	N _q	N _c	N _i			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]								[N/mm ²]	[N/mm ²]	
Fondazione Muratura 18-19	3,27	4,00	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,05	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,078	0,254	NO
Fondazione Muratura 22-23	2,30	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,01	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,107	0,246	NO
Fondazione Muratura 20-21	2,31	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,00	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,105	0,243	NO
Fondazione Muratura 21-22	2,32	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,104	0,241	NO
Fondazione Muratura 11-13	1,91	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,01	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,128	0,245	NO
Fondazione Muratura 13-15	1,84	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,131	0,241	NO
Fondazione Muratura 9-11	2,29	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,03	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,109	0,249	NO
Fondazione Muratura 7-9	3,06	3,98	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,05	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,083	0,254	NO
Fondazione Muratura 12-14	2,09	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,115	0,241	NO
Fondazione Muratura 16-17	2,28	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,04	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,110	0,251	NO
Fondazione Muratura 1-8	3,08	3,98	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,06	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,083	0,256	NO
Fondazione Muratura 8-10	2,31	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,04	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,109	0,251	NO
Fondazione Muratura 10-12	2,11	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,00	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,115	0,243	NO
Fondazione Muratura 14-16	2,10	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,00	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,116	0,243	NO
Fondazione Muratura 5-6	2,81	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,02	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,088	0,248	NO
Fondazione Muratura 4-5	2,64	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,092	0,242	NO
Fondazione Muratura 3-4	2,64	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,092	0,242	NO
Fondazione Muratura 2-3	2,83	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,03	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,088	0,249	NO
Fondazione Muratura 1-2	3,62	4,00	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,05	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,070	0,253	NO
Fondazione Muratura 19-20	2,39	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,04	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,105	0,251	NO
Fondazione Muratura 6-7	3,53	4,00	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,04	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,071	0,251	NO
Fondazione Muratura	2,69	4,07	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,02	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,092	0,247	NO

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

Id _{Fnd}	CS	L _x	L _y	R _{tz}	Z _{p,cmp}	Z _{Fnd}	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _f
								per N _q	per N _c	per N _i	N _q	N _c	N _i			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]								[N/mm ²]	[N/mm ²]	
23-24 Fondazione Muratura 17-18	2,99	4,09	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,06	0,00	0,58	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,086	0,256	N O

LEGENDA:

- Id_{Fnd}** Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR] = Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
L_{x/y} Dimensioni dell'elemento di fondazione.
R_{tz} Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
Z_{p,cmp} Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
Z_{Fnd} Profondità della falda dal piano campagna.
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
C. Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
Terzaghi
hi
Q_{Ed} Carico di progetto sul terreno.
Q_{Rd} Resistenza di progetto del terreno.
R_f [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

Id _{Fnd}	CS	L _x	L _y	R _{tz}	Z _{p,cmp}	Z _{Fnd}	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _f
								per N _q	per N _c	per N _i	N _q	N _c	N _i			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]								[N/mm ²]	[N/mm ²]	
Fondazione Muratura 18-19	5,15	4,00	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,97	0,00	0,52	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,058	0,299	N O
Fondazione Muratura 22-23	3,64	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,94	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,080	0,289	N O
Fondazione Muratura 20-21	3,65	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,93	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,079	0,287	N O
Fondazione Muratura 21-22	3,66	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,078	0,284	N O
Fondazione Muratura 11-13	3,00	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,93	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,096	0,288	N O
Fondazione Muratura 13-15	2,91	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,098	0,285	N O
Fondazione Muratura 9-11	3,61	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,95	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,081	0,294	N O
Fondazione Muratura 7-9	4,83	3,98	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,97	0,00	0,52	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,062	0,300	N O
Fondazione Muratura 12-14	3,31	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,086	0,284	N O
Fondazione Muratura 16-17	3,61	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,96	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,082	0,295	N O
Fondazione Muratura 1-8	4,86	3,98	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,52	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,062	0,302	N O
Fondazione Muratura 8-10	3,64	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,96	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,081	0,295	N O
Fondazione Muratura 10-12	3,33	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,086	0,287	N O
Fondazione Muratura 14-16	3,31	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,53	16,5 2	27,9 5	19,4 5	0,087	0,287	N O

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

Id _{Fnd}	CS	L _x	L _y	R _{tz}	Z _{p,comp}	Z _{Fnd}	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _r
								per N _g	per N _c	per N _s	N _g	N _c	N _s			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]										
Fondazione Muratura 14-16	1,50	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,58	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,155	0,232	NO
Fondazione Muratura 1-8	1,18	3,98	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,58	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,198	0,234	NO
Fondazione Muratura 8-10	1,29	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,58	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,182	0,235	NO
Fondazione Muratura P30-P31	1,08	4,07	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,223	0,241	NO
Fondazione Muratura P7-P8	1,07	4,07	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,224	0,240	NO
Fondazione Muratura P21-P22	1,03	4,17	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,232	0,239	NO
Fondazione Muratura P26-P27	1,13	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,211	0,240	NO
Fondazione Muratura P27-P28	1,14	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,211	0,240	NO
Fondazione Muratura P28-P29	1,14	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,211	0,240	NO
Fondazione Muratura P29-P30	1,14	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,212	0,241	NO
Fondazione Muratura P25-P26	1,07	4,07	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,223	0,239	NO
Fondazione Muratura P20-P21	1,07	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,225	0,241	NO
Fondazione Muratura P18-P20	1,08	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,222	0,240	NO
Fondazione Muratura P16-P18	1,09	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,220	0,240	NO
Fondazione Muratura P14-P16	1,08	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,222	0,240	NO
Fondazione Muratura P12-P14	1,07	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,225	0,241	NO
Fondazione Muratura P10-P12	1,03	4,05	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,233	0,240	NO
Fondazione Muratura P17-P19	1,14	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,00	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,212	0,242	NO
Fondazione Muratura P15-P17	1,13	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,214	0,241	NO
Fondazione Muratura P13-P15	1,14	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,211	0,240	NO
Fondazione Muratura P11-P13	1,09	4,06	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,220	0,239	NO
Fondazione Muratura P9-P11	1,15	4,10	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,207	0,238	NO
Fondazione Muratura P1-P10	1,10	4,11	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,217	0,239	NO
Fondazione	1,13	4,10	1,10	0,00	2,00	-	NON	0,98	0,00	0,58	16,1	27,5	18,9	0,210	0,238	N

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

Id _{Fnd}	CS	L _x	L _y	Rt _z	Z _{p.cmp}	Z _{Fid}	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _f
								per N _q	per N _c	per N _γ	N _q	N _c	N _γ			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]							[N/mm ²]	[N/mm ²]		
Muratura P24-P25							Coesivo				7	4	1			O
Fondazione Muratura P1-P2	1,13	4,10	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,17	27,54	18,91	0,211	0,238	NO
Fondazione Muratura P6-P7	1,12	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,17	27,54	18,91	0,214	0,240	NO
Fondazione Muratura P5-P6	1,13	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,17	27,54	18,91	0,213	0,240	NO
Fondazione Muratura P4-P5	1,13	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,17	27,54	18,91	0,212	0,240	NO
Fondazione Muratura P3-P4	1,12	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,99	0,00	0,57	16,17	27,54	18,91	0,214	0,240	NO
Fondazione Muratura P2-P3	1,07	4,07	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,57	16,17	27,54	18,91	0,224	0,239	NO
Fondazione Muratura 15-17	2,66	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,13	0,00	0,53	15,94	27,26	18,56	0,098	0,260	NO
Fondazione Muratura 17-19	7,31	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,89	0,00	0,44	15,94	27,26	18,56	0,028	0,207	NO
Fondazione Muratura 6-7	1,22	4,00	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,00	0,00	0,58	15,94	27,26	18,56	0,194	0,236	NO
Fondazione Muratura 18-20	1,34	3,98	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,98	0,00	0,58	15,94	27,26	18,56	0,173	0,232	NO
Fondazione Muratura 19-26	1,55	4,17	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,03	0,00	0,53	15,94	27,26	18,56	0,155	0,240	NO
Fondazione Muratura 25-26	1,36	4,07	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,97	0,00	0,58	15,94	27,26	18,56	0,170	0,231	NO

LEGENDA:

- Id_{Fnd}** Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
L_{x/y} Dimensioni dell'elemento di fondazione.
Rt_z Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
Z_{p.cmp} Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
Z_{Fid} Profondità della falda dal piano campagna.
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
C. Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
Terzaghi
Q_{Ed} Carico di progetto sul terreno.
Q_{Rd} Resistenza di progetto del terreno.
R_f [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

Id _{Fnd}	CS	L _x	L _y	Rt _z	Z _{p.cmp}	Z _{Fid}	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _f
								per N _q	per N _c	per N _γ	N _q	N _c	N _γ			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]							[N/mm ²]	[N/mm ²]		
Fondazione Muratura P31-P32	1,69	4,10	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,168	0,285	NO
Fondazione Muratura P23-P32	1,92	4,11	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,147	0,283	NO
Fondazione Muratura	1,79	4,11	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,157	0,281	NO

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

Id.Fnd	CS	Lx	Lv	Rtz	Zp.cmp	Z.Fid	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _r
								per N _g	per N _c	per N _s	N _g	N _c	N _s			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]										
P8-P9 Fondazione Muratura P22-P24	1,74	4,10	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,162	0,281	N O
Fondazione Muratura P19-P23	1,72	11,93	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,78	0,00	0,53	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,145	0,248	N O
Fondazione Muratura 21-22	2,06	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,134	0,276	N O
Fondazione Muratura 22-23	2,38	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,115	0,273	N O
Fondazione Muratura 23-24	2,41	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,113	0,273	N O
Fondazione Muratura 24-25	2,12	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,130	0,276	N O
Fondazione Muratura 9-11	2,07	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,134	0,277	N O
Fondazione Muratura 11-13	2,42	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,114	0,275	N O
Fondazione Muratura 13-15	2,64	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,103	0,273	N O
Fondazione Muratura 7-9	1,82	3,98	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,153	0,279	N O
Fondazione Muratura 5-6	2,30	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,121	0,278	N O
Fondazione Muratura 4-5	2,78	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,098	0,273	N O
Fondazione Muratura 3-4	2,80	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,098	0,273	N O
Fondazione Muratura 2-3	2,28	3,89	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,122	0,279	N O
Fondazione Muratura 1-2	1,83	4,00	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,94	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,154	0,282	N O
Fondazione Muratura 16-18	2,07	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,134	0,277	N O
Fondazione Muratura 10-12	2,41	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,114	0,273	N O
Fondazione Muratura 12-14	2,38	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,115	0,273	N O
Fondazione Muratura 14-16	2,39	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,114	0,274	N O
Fondazione Muratura 1-8	1,89	3,98	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,146	0,276	N O
Fondazione Muratura 8-10	2,07	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	15,9 4	27,2 6	18,5 6	0,134	0,277	N O
Fondazione Muratura P30-P31	1,70	4,07	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,167	0,283	N O
Fondazione Muratura P7-P8	1,68	4,07	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,1 7	27,5 4	18,9 1	0,168	0,282	N O

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

Id.Fnd	CS	L _x	L _y	Rtz	Z _{p,comp}	Z _{rid}	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _r
								per N _a	per N _c	per N _s	N _a	N _c	N _s			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]										
Fondazione Muratura P21-P22	1,62	4,17	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,173	0,281	NO
Fondazione Muratura P26-P27	1,79	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,158	0,282	NO
Fondazione Muratura P27-P28	1,79	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,158	0,282	NO
Fondazione Muratura P28-P29	1,79	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,158	0,283	NO
Fondazione Muratura P29-P30	1,79	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,158	0,283	NO
Fondazione Muratura P25-P26	1,69	4,07	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,166	0,281	NO
Fondazione Muratura P20-P21	1,69	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,168	0,283	NO
Fondazione Muratura P18-P20	1,70	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,166	0,283	NO
Fondazione Muratura P16-P18	1,71	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,165	0,282	NO
Fondazione Muratura P14-P16	1,70	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,166	0,283	NO
Fondazione Muratura P12-P14	1,69	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,168	0,283	NO
Fondazione Muratura P10-P12	1,63	4,05	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,174	0,283	NO
Fondazione Muratura P17-P19	1,80	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,159	0,285	NO
Fondazione Muratura P15-P17	1,78	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,160	0,284	NO
Fondazione Muratura P13-P15	1,79	3,88	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,158	0,283	NO
Fondazione Muratura P11-P13	1,71	4,06	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,164	0,282	NO
Fondazione Muratura P9-P11	1,81	4,10	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,155	0,280	NO
Fondazione Muratura P1-P10	1,74	4,11	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,162	0,281	NO
Fondazione Muratura P24-P25	1,78	4,10	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,157	0,280	NO
Fondazione Muratura P1-P2	1,77	4,10	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,158	0,280	NO
Fondazione Muratura P6-P7	1,77	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,160	0,283	NO
Fondazione Muratura P5-P6	1,78	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,159	0,282	NO
Fondazione Muratura P4-P5	1,78	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,158	0,282	NO
Fondazione	1,77	3,89	1,10	0,00	2,00	-	NON	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,160	0,282	N

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

Id _{Fnd}	CS	L _x	L _y	R _{tz}	Z _{p,comp}	Z _{Fid}	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _f
								per N _q	per N _c	per N _r	N _q	N _c	N _r			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]							[N/mm ²]	[N/mm ²]		
Muratura P3-P4							Coesivo				7	4	1			O
Fondazione Muratura P2-P3	1,68	4,07	1,10	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,91	0,00	0,52	16,17	27,54	18,91	0,168	0,281	NO
Fondazione Muratura 15-17	4,27	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	1,04	0,00	0,48	15,94	27,26	18,56	0,071	0,305	NO
Fondazione Muratura 17-19	12,96	3,88	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,80	0,00	0,40	15,94	27,26	18,56	0,018	0,237	NO
Fondazione Muratura 6-7	1,94	4,00	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,92	0,00	0,52	15,94	27,26	18,56	0,144	0,278	NO
Fondazione Muratura 18-20	2,15	3,98	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	15,94	27,26	18,56	0,127	0,273	NO
Fondazione Muratura 19-26	2,43	4,17	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,96	0,00	0,48	15,94	27,26	18,56	0,117	0,285	NO
Fondazione Muratura 25-26	2,16	4,07	0,99	0,00	2,00	-	NON Coesivo	0,90	0,00	0,52	15,94	27,26	18,56	0,126	0,272	NO

LEGENDA:

- Id_{Fnd}** Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
- CS** Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
- L_{x/y}** Dimensioni dell'elemento di fondazione.
- R_{tz}** Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
- Z_{p,comp}** Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
- Z_{Fid}** Profondità della falda dal piano campagna.
- Cmp T** Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
- C.** Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
- Terzaghi**
- hi**
- Q_{Ed}** Carico di progetto sul terreno.
- Q_{Rd}** Resistenza di progetto del terreno.
- R_f** [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

Napoli (NA), 28/05/2021

