



SERVIZI IGIENICI SALA AUTORITA' DONNE

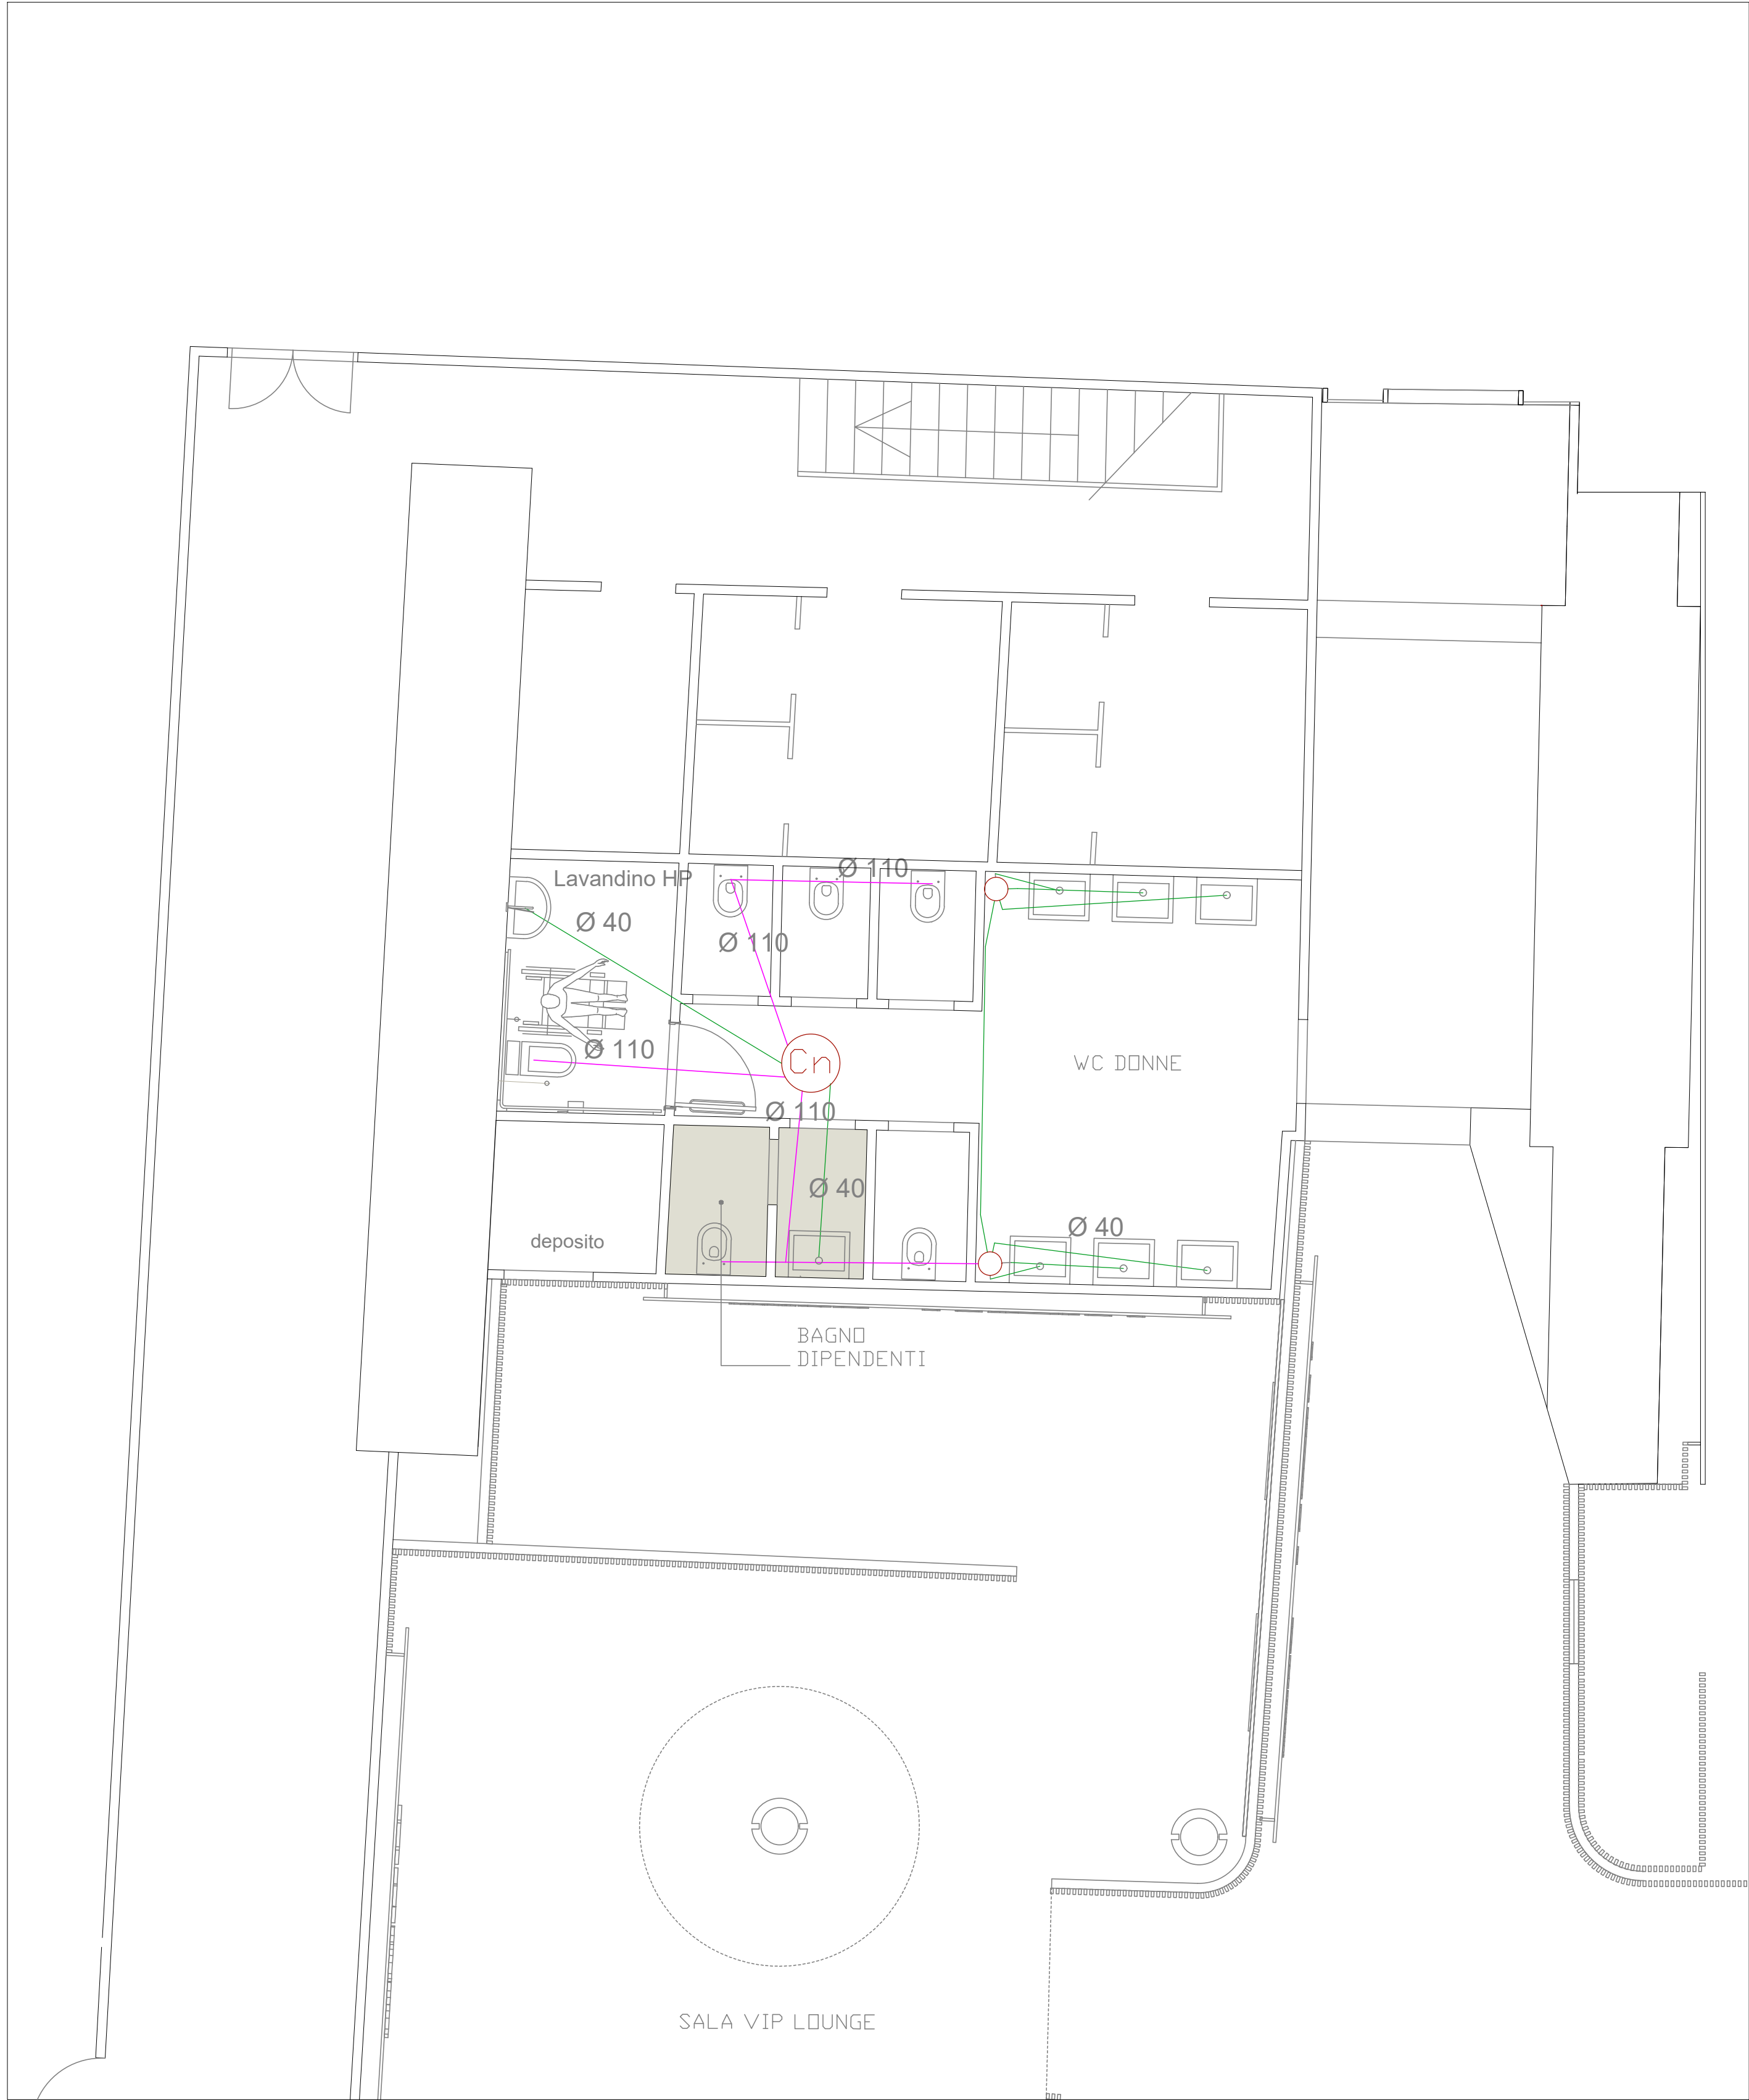

SERVIZI IGIENICI SALA AUTORITA' UOMINI

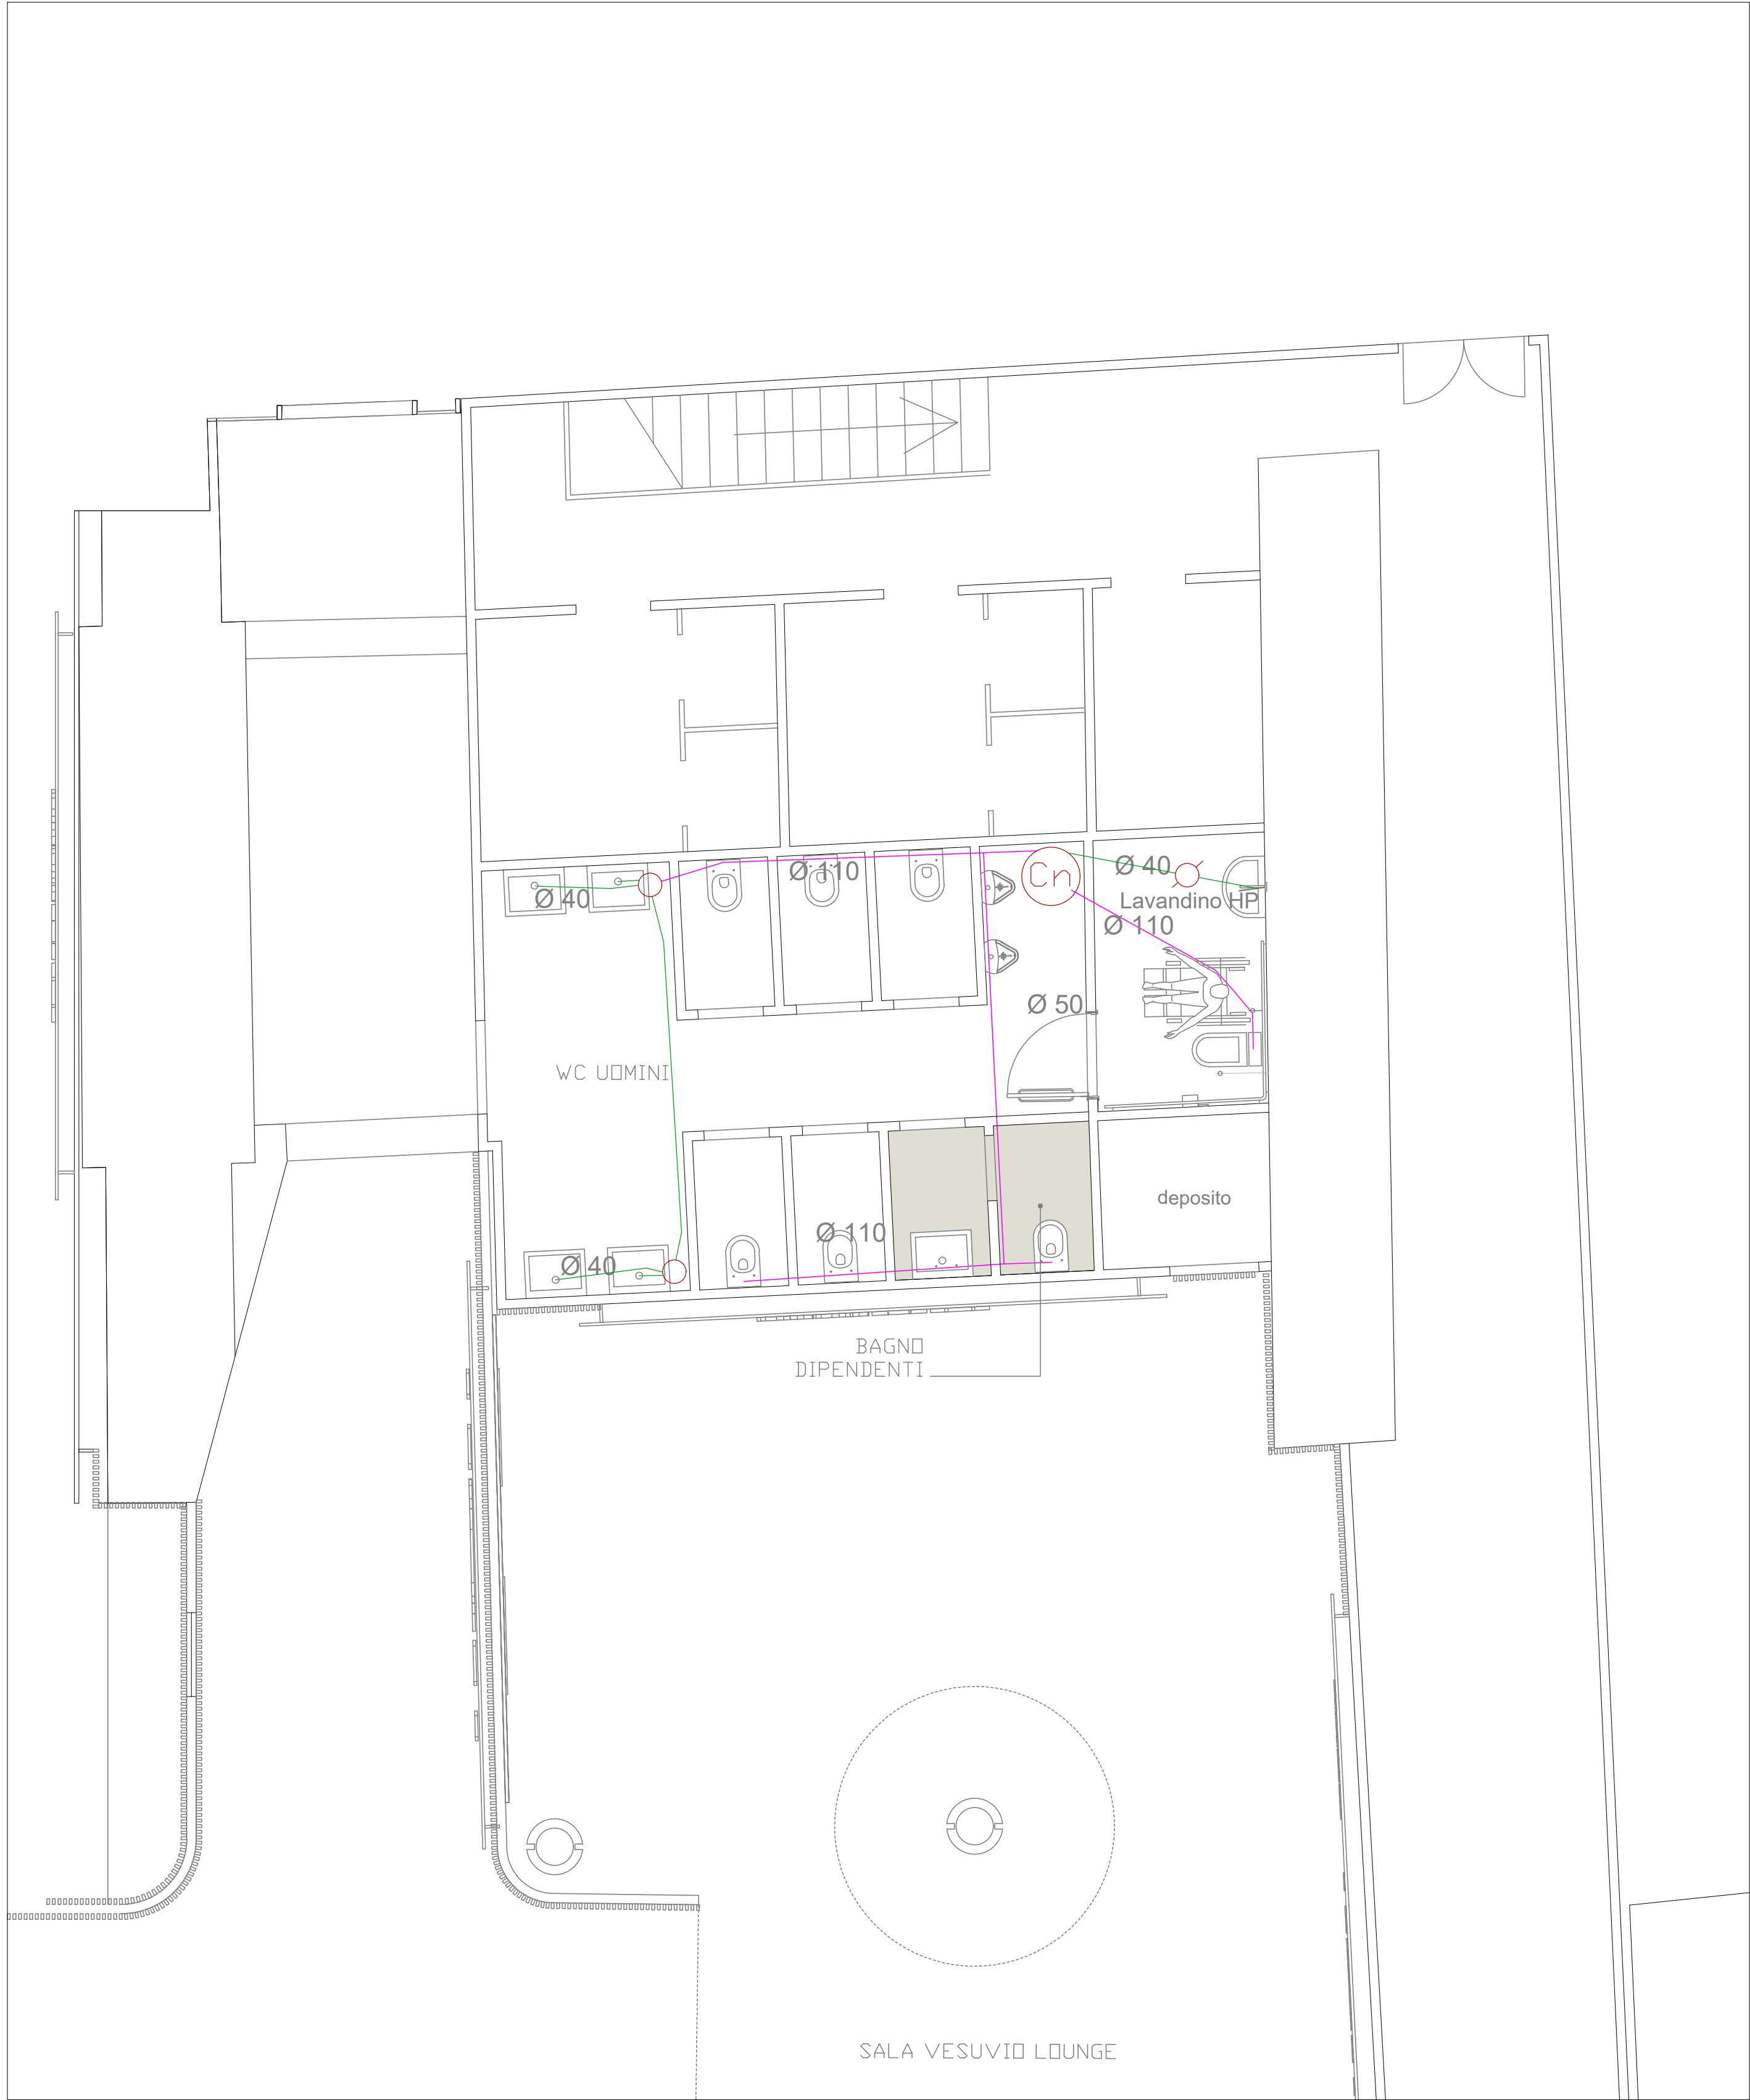

LEGENDA  
IMPIANTO IDRAULICO

	Sifone a Pavimento 3 Ingressi DN40/Uscita DN50
	Collettore di Scarico Acque Reflue DN200
	Tubazione di scarico Ø 110/125mm - Pendenza Minima 2%
	Tubazione di scarico Ø 40/50mm - Pendenza Minima 1%
	Allaccio AF 1/2" PPE
	Allaccio AC 16mm Rame
	Ricircolo AC Rame
	SPESSORI COIBENTAZIONE AC/AF 13mm
	Cassetta collettori attacchi Bagni (H.25 x L.32 x P.9 cm)
	Bidet
	Vaso con cassetta
	Vaso con cassetta HP
	Lavandino
	Lavandino HP
	Vasca
	Doccia


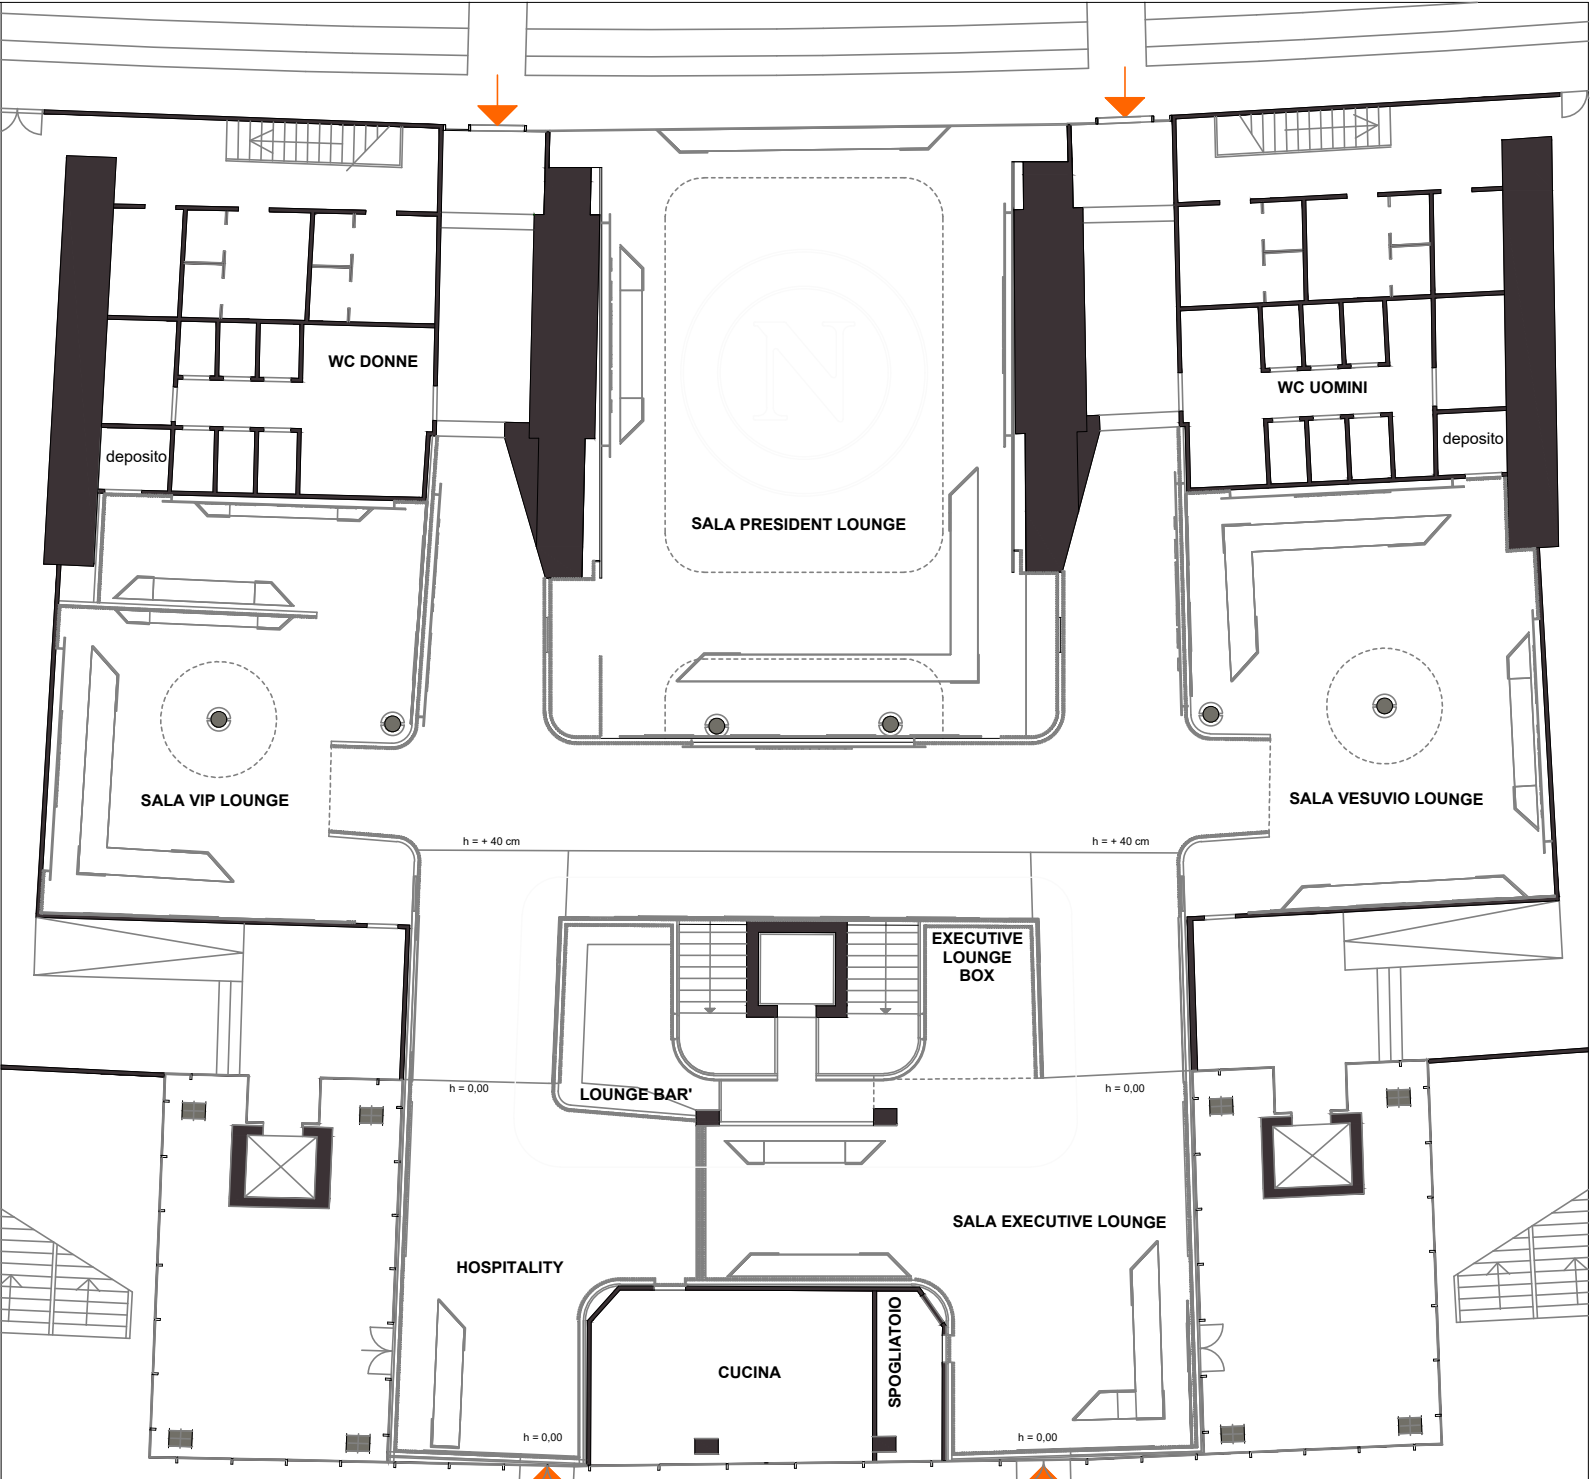


Immagine incollata #191.tif

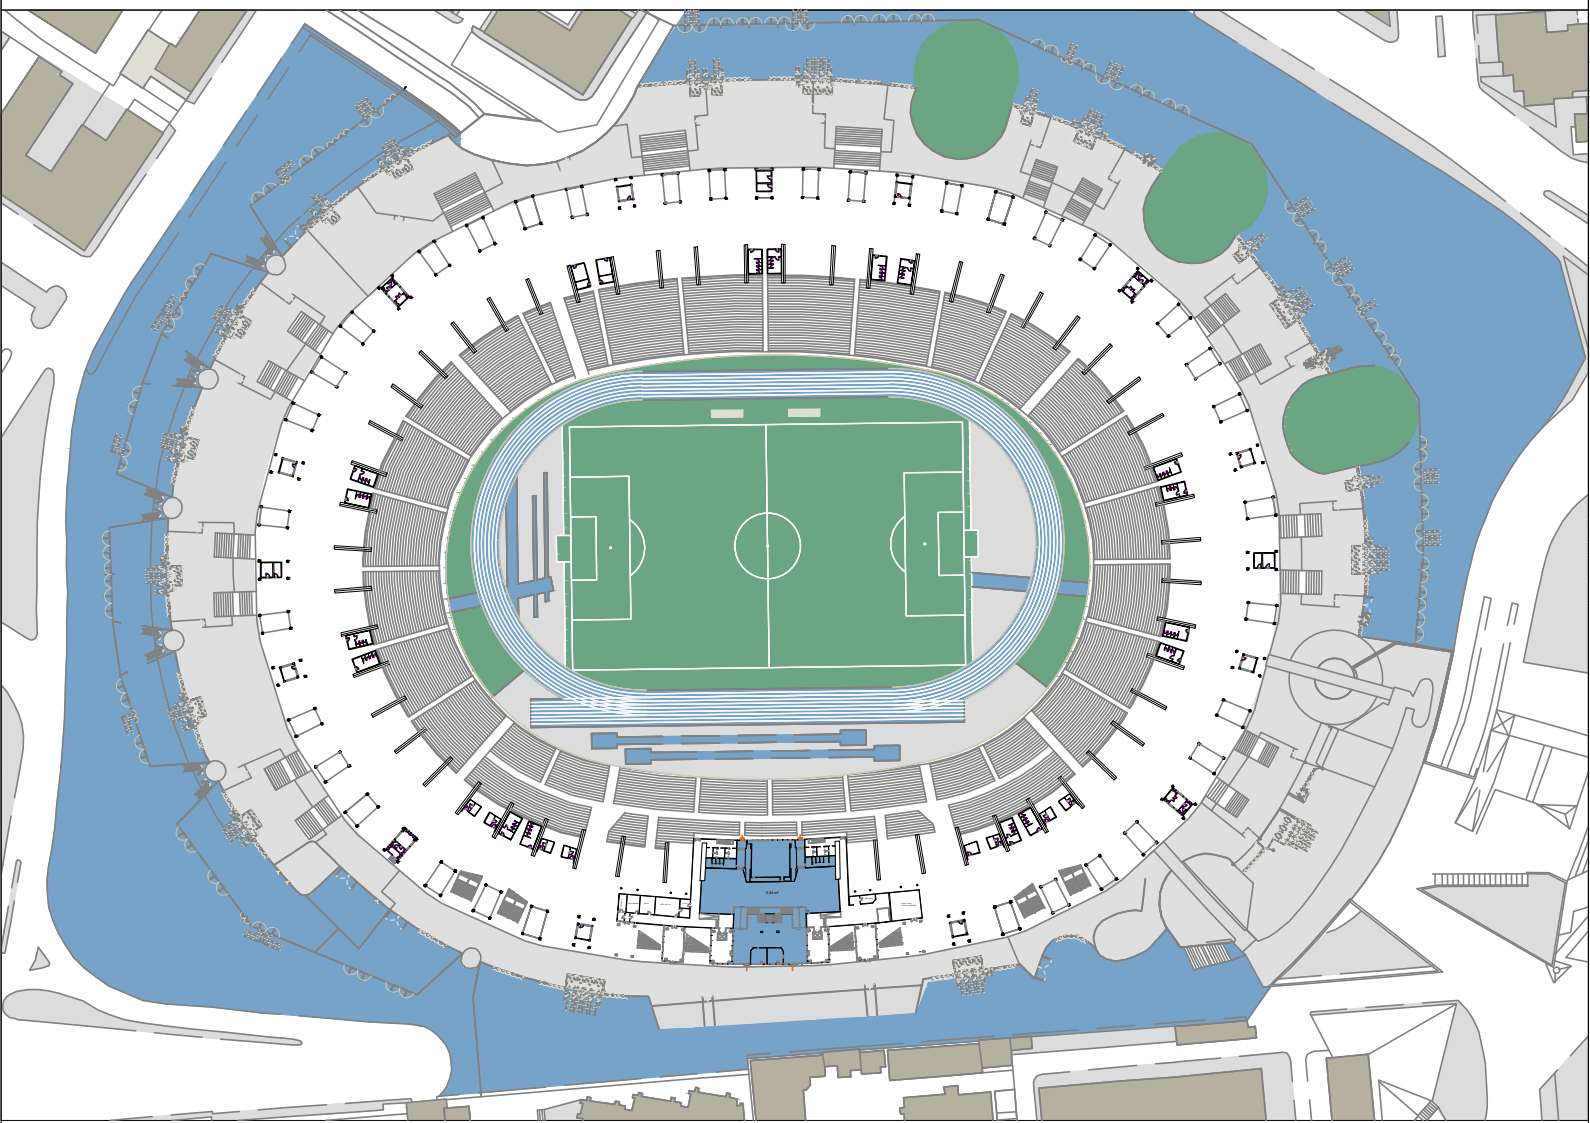

COMUNE DI NAPOLI  
AREA PATRIMONIO  
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI  
ADIACENTI LA TRIBUNA AUTORITA' DELLO STADIO DIEGO  
ARMANDO MARADONA

Progetto Definitivo Esecutivo

TITOLO ELABORATO  
**PLANIMETRIA AREA INTERVENTO - SCARICHI**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Vincenzo Brandi

Arch. Fabio Ferriero

Ing. Giovanni Toscano

Ing. Pietro Raguso

IL RUP  
Ing. Vincenzo Brandi

DATA: GENNAIO 2023

SCALA DISEGNO: 1:50